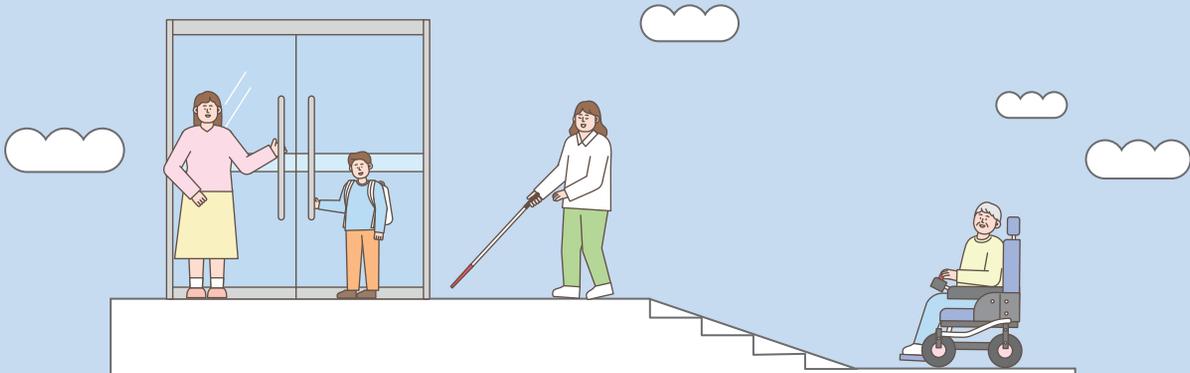


발간등록번호
11-B552583-000013-14



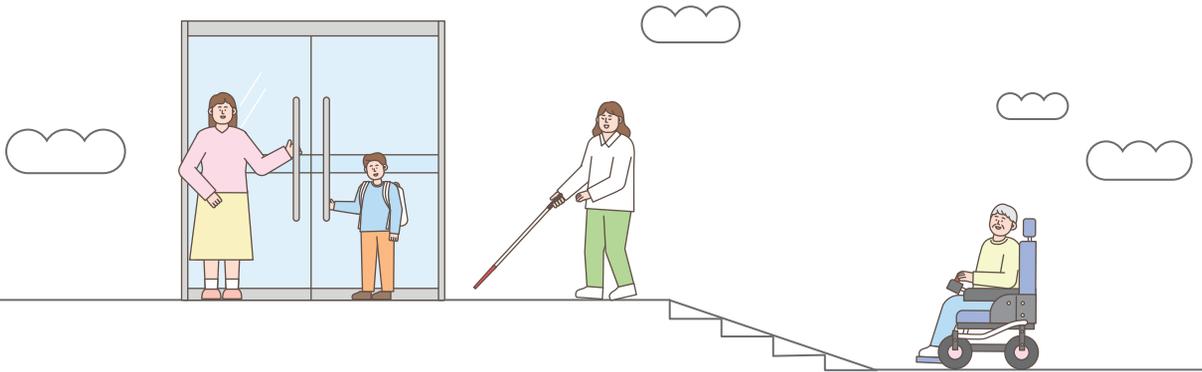
장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장을 위한

더 편한일터 편의시설 자가진단지

편의시설 자가진단은

각 시설의 장애인 편의시설에 대해서 스스로 진단해 보는 것입니다.
자가진단 문항을 잘 읽으시고 해당하는 항목을 체크해 주시기 바랍니다.
정확한 실측 및 전문가의 점검에 의한 결과가 아니므로, 좀 더 정확한
사항을 알기 위해서는 전문가의 평가와 점검을 통한 상담이 필요합니다.





더 편한ilter
편의시설 자가진단지

CONTENTS

개요	01
용어해설	02
도움말	04
대상시설	05
매개시설 자가진단지	09
내부시설 자가진단지	21
위생시설 자가진단지	39
안내시설 자가진단지	59
그 밖의 시설 자가진단지	67



편의시설 자가진단

사업주, 건축설계자, 건물시공자가 자기 스스로 해당건물의 실태를 파악하고
간편한 자체 점검을 할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.

편의시설 자가진단이란

의무시설 설치 범위와 해당 건물에 대한 간편한 자체 진단을 하고, 스스로가 편의시설의 수준을 파악하고 문제점을 보완할 수 있도록 만든 서비스입니다.

〈 자가진단 주요특징 〉

- 공단전문가 및 외부전문가의 자문을 통하여 개발된 신뢰성 있는 검사입니다.
- 별도의 비용부담, 시간과 공간의 제약 없이 활용할 수 있습니다.
- 진단 후 즉시 해당건물의 편의시설 실태결과를 확인하실 수 있습니다.

장애인편의시설의 이해

- 법적근거
 - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률(이하 “장애인등편의법”）」(97.04.10.제정, 98.04.11.시행)
 - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령」(98.02.24.제정, 98.04.11.시행)
 - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙」(98.04.11.제정·시행)
- 편의시설 [관련법률 : 「장애인등편의법」 제2조(정의)]
 - 편의시설 : 장애인등의 생활을 영위함에 있어 이동과 시설이용의 편리를 도모하고 정보의 접근을 용이하게 하기 위한 시설과 설비(따라서 결국 편의시설이란 장애인 복지시설 등 장애인 관련 시설만이 아니라 원칙적으로 모든 시설을 장애인이 비장애인과 동등하게 이용할 수 있도록, 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 만드는 시설임)

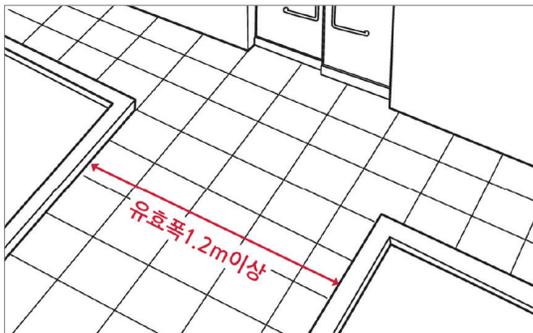
진단사항

- 진단대상시설 : 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 공장, 자동차관련시설, 교정시설, 방송통신시설, 묘지관련시설, 관광휴게시설, 장례식장, 공동주택
- 설치편의시설 : 매개시설 (주출입구 접근로, 장애인 전용주차구역, 주출입구 높이 차이 제거 내부시설 (출입구(문), 복도, 계단 또는 승강기)
위생시설 (화장실 대변기, 화장실 소변기, 화장실 세면대, 욕실, 샤워실/탈의실)
안내시설 (점자블록, 유도 및 안내설비, 경보 및 피난설비)
그 밖의 시설 (객실/침실, 관람석/열람석, 접수대/작업대, 매표소/판매기/음료대, 임산부 등을 위한 휴게시설)


법률 용어 해설

- 장애인등 : 장애인 · 노인 · 임산부 등 일상생활에서 이동, 시설이용 및 정보접근 등에 불편을 느끼는 사람을 말한다.
- 편의시설 : 장애인들이 일상생활에서 이동하거나 시설을 이용할 때 편리하게 하고, 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위한 시설과 설비를 말한다.
- 시설주 : 건축물의 소유자 또는 관리자(해당 대상시설에 대한 관리의무자가 따로 있는 경우만 해당한다)를 말한다.
- 시설주관기관 : 편의시설의 설치와 운영에 관하여 지도하고 감독하는 중앙행정기관의 장과 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 · 특별자치도지사(이하 “시 · 도지사”라 한다.), 시장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장)을 말한다. 이하 같다.) 및 교육감을 말한다.
- 공공건물 및 공중이용시설 : 불특정다수가 이용하는 건축물, 시설 및 그 부대시설로서 대통령령으로 정하는 건물과 시설을 말한다.
- 공동주택 : 건축물의 벽 · 복도 · 계단이나 그 밖의 설비 등의 전부 또는 일부를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택을 말한다.


건축 용어 해설




- 유효폭 : 법률이 의도한 본래의 효과가 있는 너비

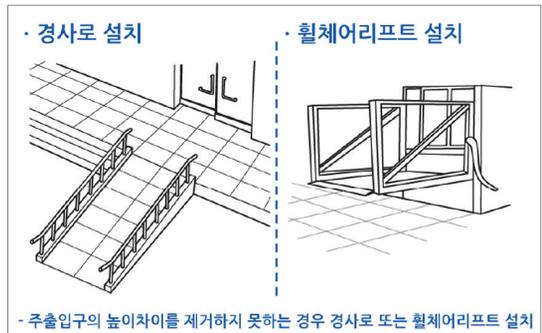

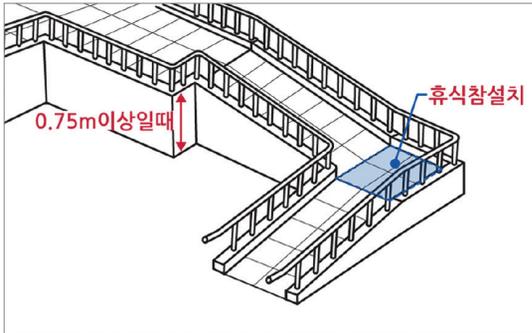
- 경사로 : 종단 방향으로 경사를 갖는 통로 또는 도로
- 휠체어리프트 : 짧은 거리의 수직 이동을 할 수 있도록 도움을 주는 승강장치



- 참: 계단이나 경사로의 중간에 있는 조금 넓은 곳

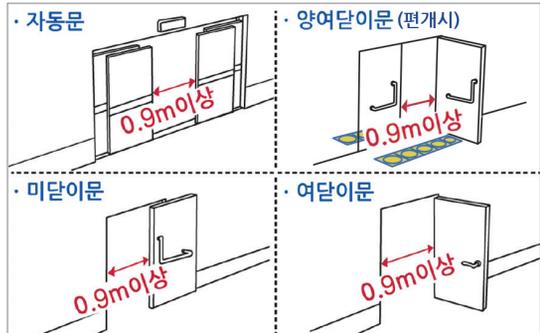

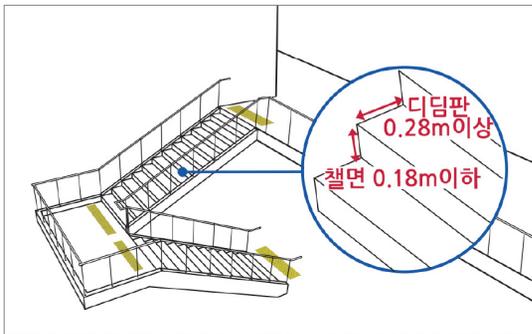
- 미닫이문: 옆으로 밀어서 열고 닫게 되어 있는 문
- 여닫이문: 밀거나 당겨서 열고 닫는 문



- 디딤판: 계단을 발로 디디게 되어 있는 판
- 철편 면: 계단 한 단의 수직면
- 계단코: 아래쪽의 철편 위로 약간 나와 있는 디딤판의 끝부분



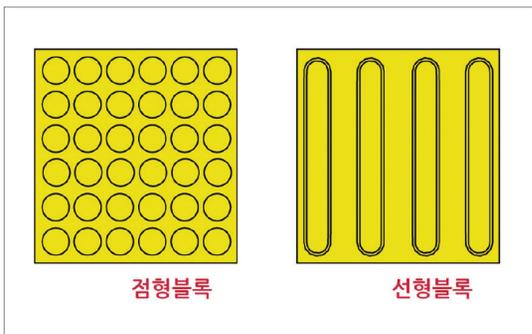- 트랩: 배수관의 악취의 역류를 막기 위한 장치



- 점형블록: 대기지점, 경고, 방향전환지시 등 위치 감지용으로 사용되는 경고블록
- 선형블록: 목적방향으로 일정한 거리까지 보행방향을 지시하는 방향유도형 유도블록



- 촉지도식 안내판: 주요시설 또는 배치를 양각면 또는 선으로 간략하게 표시하여 시각 장애인에게 공간에 대한 정보를 제공하는 안내판

대상시설 매뉴얼

편의시설 자가진단 [대상시설]		한국장애인고용공단	
편의시설	대상시설	점수	비고
주차구역	주차구역 표시	10	
주차구역	주차구역 표시	13	
주차구역	주차구역 표시	16	
주차구역	주차구역 표시	22	
주차구역	주차구역 표시	25	
주차구역	주차구역 표시	27	
주차구역	주차구역 표시	30	
주차구역	주차구역 표시	32	
주차구역	주차구역 표시	35	
주차구역	주차구역 표시	38	
주차구역	주차구역 표시	41	
주차구역	주차구역 표시	44	
주차구역	주차구역 표시	47	
주차구역	주차구역 표시	50	
주차구역	주차구역 표시	53	
주차구역	주차구역 표시	56	
주차구역	주차구역 표시	59	
주차구역	주차구역 표시	62	
주차구역	주차구역 표시	65	
주차구역	주차구역 표시	68	
주차구역	주차구역 표시	71	
주차구역	주차구역 표시	74	
주차구역	주차구역 표시	77	
주차구역	주차구역 표시	80	
주차구역	주차구역 표시	83	
주차구역	주차구역 표시	86	
주차구역	주차구역 표시	89	
주차구역	주차구역 표시	92	
주차구역	주차구역 표시	95	
주차구역	주차구역 표시	98	
주차구역	주차구역 표시	101	
주차구역	주차구역 표시	104	
주차구역	주차구역 표시	107	
주차구역	주차구역 표시	110	
주차구역	주차구역 표시	113	
주차구역	주차구역 표시	116	
주차구역	주차구역 표시	119	
주차구역	주차구역 표시	122	
주차구역	주차구역 표시	125	
주차구역	주차구역 표시	128	
주차구역	주차구역 표시	131	
주차구역	주차구역 표시	134	
주차구역	주차구역 표시	137	
주차구역	주차구역 표시	140	
주차구역	주차구역 표시	143	
주차구역	주차구역 표시	146	
주차구역	주차구역 표시	149	
주차구역	주차구역 표시	152	
주차구역	주차구역 표시	155	
주차구역	주차구역 표시	158	
주차구역	주차구역 표시	161	
주차구역	주차구역 표시	164	
주차구역	주차구역 표시	167	
주차구역	주차구역 표시	170	
주차구역	주차구역 표시	173	
주차구역	주차구역 표시	176	
주차구역	주차구역 표시	179	
주차구역	주차구역 표시	182	
주차구역	주차구역 표시	185	
주차구역	주차구역 표시	188	
주차구역	주차구역 표시	191	
주차구역	주차구역 표시	194	
주차구역	주차구역 표시	197	
주차구역	주차구역 표시	200	

편의시설 자가진단 [대상시설]		한국장애인고용공단	
편의시설	대상시설	점수	비고
대상시설	매개시설	10p	
	내부시설	13p	
	위생시설	16p	
	안내시설	22p	
	그밖의 시설	25p	
	주차구역	27p	
	주차구역	30p	
	주차구역	32p	
	주차구역	35p	
	주차구역	38p	
	주차구역	41p	
	주차구역	44p	
	주차구역	47p	
	주차구역	50p	
	주차구역	53p	

- 자가진단 대상시설을 용도 분류하여 나타냅니다.
- 대상시설별 의무설치 및 권장설치 편의시설을 나타냅니다.
- 편의시설별로 각 쪽번호를 확인할 수 있습니다.

편의시설 매뉴얼

매개시설	
01. 주출입구 인도로	10
02. 장애인 전용 주차구역	13
03. 주출입구 높이 차가 제거	16

매개시설	내부시설	위생시설	안내시설	그밖의 시설
10p	13p	16p	22p	25p
27p	30p	32p	35p	38p
41p	44p	47p	50p	53p
56p	59p	62p	65p	68p
71p	74p	77p	80p	83p
86p	89p	92p	95p	98p
101p	104p	107p	110p	113p
116p	119p	122p	125p	128p
131p	134p	137p	140p	143p
146p	149p	152p	155p	158p
161p	164p	167p	170p	173p
176p	179p	182p	185p	188p
191p	194p	197p	200p	

- 대상시설별로 간지 색상을 다르게 하여 구분되어 있습니다.
 - 해당 편의시설은 각 간지에서 쪽번호를 확인할 수 있습니다.
- 예시 “공장”의 의무설치 편의시설 중 접근로, 주차구역, 주출입구의 해당 쪽번호를 간지에서 확인합니다.

자가진단지

편의시설 자가진단 [위생시설]	
1-1. 장애인(중증장애인이거나 1.0mX 1.8m이상 크기) 2000. 12. 29 시행	점수: 10점
1-2. 장애인(중증장애인이거나 1.0mX 1.8m이상 크기) 2000. 12. 29 시행	점수: 10점
1-3. 장애인(중증장애인이거나 1.0mX 1.8m이상 크기) 2000. 12. 29 시행	점수: 10점
1-4. 장애인(중증장애인이거나 1.0mX 1.8m이상 크기) 2000. 12. 29 시행	점수: 10점

점수	비고	비고	비고
10	1.0mX 1.8m이상 크기	1.0mX 1.8m이상 크기	1.0mX 1.8m이상 크기
10	1.0mX 1.8m이상 크기	1.0mX 1.8m이상 크기	1.0mX 1.8m이상 크기
10	1.0mX 1.8m이상 크기	1.0mX 1.8m이상 크기	1.0mX 1.8m이상 크기

- 질문사항을 읽으시고, 적용여부를 체크해 주시기 바랍니다.
- 연도별로 달라진 수치 및 기준 등에 따라 추가된 항목이 있으니, 참고하여 해당되는 항목에 적용여부를 체크해 주시기 바랍니다.

편의시설 자가진단 [대상시설]

편의시설	매개시설		내부시설			위생시설				안내시설			그 밖의 시설								
	주출입구 접근도로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	사위실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	점수대 · 작업대	대표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게 시설		
대상시설	10p	13p	16p	22p	25p	27p	44p	50p	52p	53p	56p	60p	64p	66p	68p	79p	81p	82p	85p		
제 1 종근린 생활 시설	슈퍼마켓·일용품 등의 소매점, 이용원·미용원·목욕장	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장												
	휴게음식점·제과점 등 음료·차음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장												
	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단, 국민연금공단, 한국장애인고용공단, 근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	의무				의무		
	대피소	의무		의무	의무								권장								
	공중화장실	의무		의무	의무			의무	의무	의무			의무								
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장											
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원(100제곱미터 이상 500제곱미터 미만만 해당한다)	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장											
	지역아동센터(300제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장			권장	의무							
제 2 종근린 생활 시설	일반음식점(300제곱미터 이상만 해당한다), 휴게음식점·제과점 등 음료·차음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장												
	일반음식점(50제곱미터 이상 300제곱미터 미만만 해당한다)	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장												
	공연장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무			의무	의무	의무	의무	
	안마시술소	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장			권장	권장	의무							


편의시설 자가진단 [대상시설]

편의시설		매개시설			내부시설			위생시설				안내시설			그 밖의 시설					
		주출입구 접근도로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임사부등을 위한 휴게시설
								대변기	소변기	세면대										
대상시설		10p	13p	16p	22p	25p	27p	44p	50p	52p	53p	56p	60p	64p	66p	68p	79p	81p	82p	85p
문화 및 집회 시설	공연장 및 관람장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무		의무		의무	의무
	집회장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장					의무					
	전시장, 동·식물원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	의무				권장	의무
종교 시설	종교집회장(교회·성당·사찰·기도원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설을 말하며, 500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장					의무		권장			권장
판매 시설	도매시장·소매시장·상점(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장				권장	의무					권장
의료 시설	병원·격리병원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	의무	의무				권장	권장
교육연구 시설	학교(특수학교를 포함하며, 유치원은 제외한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장		의무	의무	의무		권장	권장		권장
	유치원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장									권장
	교육원·직업훈련소·학원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장		권장	권장	의무		권장	권장		권장
	도서관(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			권장	권장	의무		의무	권장		권장
노유자 시설	아동관련시설(어린이집·아동복지시설)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장										권장
	노인복지시설(경로당을 포함한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장				권장				
	사회복지시설(장애인복지시설을 포함한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무
수련 시설	생활권수련시설, 자연권수련시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무		권장		권장	의무	의무				

편의시설	매개시설		내부시설				위생시설				안내시설			그 밖의 시설					
	주출입구 접근도로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	점수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게 시설
							대변기	소변기	세면대										
대상시설	10p	13p	16p	22p	25p	27p	44p	50p	52p	53p	56p	60p	64p	66p	68p	79p	81p	82p	85p
운동 시설	500제곱미터 이상만 해당한다																		
업무 시설	국가 또는 지방자치단체의 청사																		
	금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설 (500제곱미터 이상만 해당한다)																		
	국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사(1000제곱미터 이상만 해당한다)																		
숙박 시설	일반숙박시설 및 생활숙박시설																		
	관광숙박시설																		
공장																			
자동차 관련 시설	주차장																		
	운전학원																		
방송통신 시설	방송국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)																		
	전신전화국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)																		
교정 시설	교도소·구치소																		

편의시설 자가진단 [대상시설]

편의시설		매개시설			내부시설			위생시설				안내시설			그 밖의 시설					
		주출입구 접근도로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임상부 등을 위한 휴게시설
대상시설		10p	13p	16p	22p	25p	27p	44p	50p	52p	53p	56p	60p	64p	66p	68p	79p	81p	82p	85p
모지 관련 시설	화장시설, 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	권장	권장				권장						
관광 휴게 시설	야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	권장	권장				권장	권장		권장		권장	권장
	휴게소	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	권장	권장				권장					권장	의무
장례식장		의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	권장	의무				권장	권장
다세대주택	아파트	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	의무	권장					
	연립주택 (세대수가 10세대 이상만 해당)	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	의무	권장					
	다세대주택 (세대수가 10세대 이상만 해당)	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	의무	권장					
	기숙사 (기숙사가 2동 이상의 건축물로 이루어져 있는 경우 장애인용 침실이 설치된 동에만 적용한다. 다만, 장애인용 침실수는 전체 건축물을 기준으로 산정하며, 일반 침실의 경우 출입구(문)는 권장사항임)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	의무	권장	의무	권장	권장	권장	의무	의무				

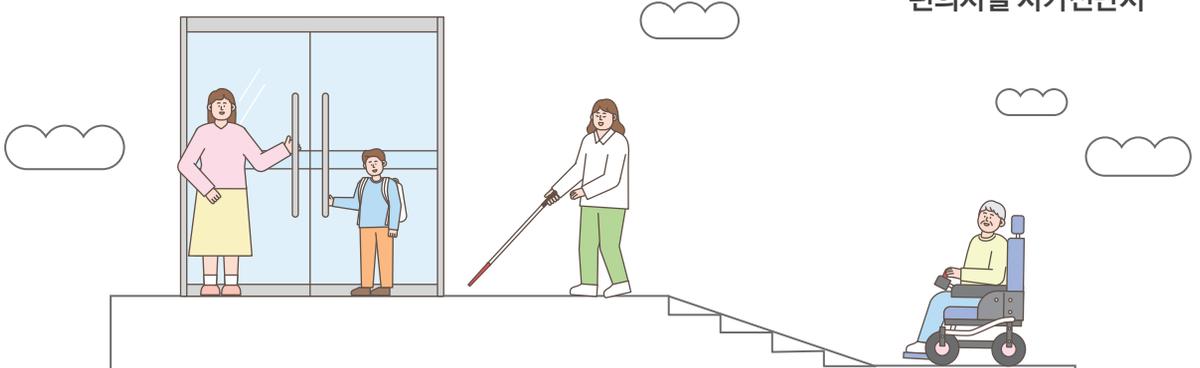

매개시설

- | | |
|-------------------|----|
| 01. 주출입구접근로 | 10 |
| 02. 장애인 전용 주차구역 | 13 |
| 03. 주출입구 높이 차이 제거 | 16 |

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

• 주출입구 접근로 (해당시설의 정문에서부터 건축물의 주출입구에 이르는 접근로에 설치된 편의시설)

질문 사항

1. 접근로 보도의 유효폭이 1.2m이상입니까?

적용여부

설치

미흡

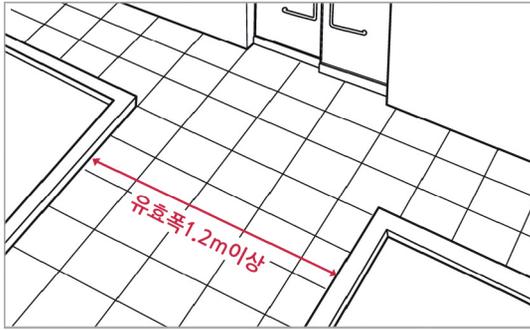
미설치

1.2m이상

1.2m이하

0.9m미만

상세 이미지



접근로 보도의 유효폭이 1.2m이상인 사례 사진

질문 사항

2. 접근로 보도의 기울기는 1/18이하입니까?
[경사도 1/18 : 경사수평거리 ≥ 18X 경사높이, 각도 3.18°]

적용여부

설치

미흡

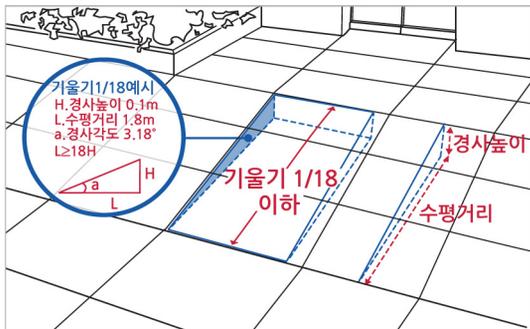
미설치

1/18이하

1/18~1/12

1/12초과

상세 이미지



접근로 보도의 기울기가 1/18이하인 사례 사진

질문 사항

3. 접근로에 단차가 있다면, 그 높이차이가 2cm이하입니까?
[단차 없으면 2cm이하에 체크]

적용여부

설치

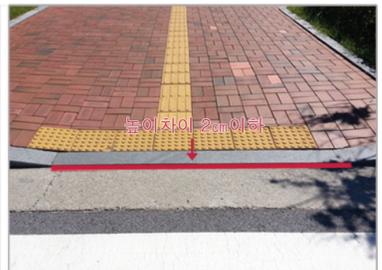
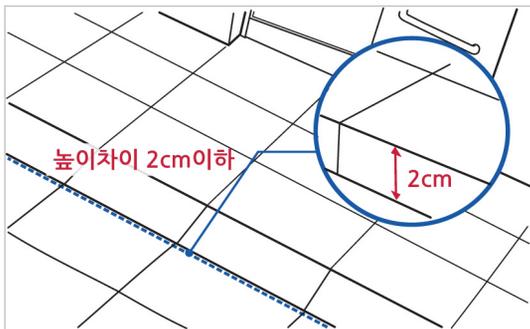
미흡

미설치

2cm이하

2cm초과

상세 이미지



접근로의 높이 차이가 2cm인 사례 사진

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

· 주출입구 접근로 (해당시설의 정문에서부터 건축물의 주출입구에 이르는 접근로에 설치된 편의시설)

질문 사항	4. 접근로에 보도와 차도의 경계가 되어있습니까? (경계: 보도와 차도가 재질 및 색상으로 구분되어야 함)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 재질, 색상 구분	미흡 <input type="checkbox"/> 색상 구분	미설치 <input type="checkbox"/> 구분 없음
상세 이미지		접근로의 보도와 차도가 재질 및 색상으로 구분되어 있는 사례 사진		
질문 사항	5. 접근로 보도의 재질이 미끄럽지 않습니까? (미끄럽지 않은 재질: 물이 묻어도 미끄럽지 않은 재질)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 (①, ②, ③)	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미끄러움 (④)
상세 이미지			접근로 보도에 물이 묻어도 미끄럽지 않은 재질을 사용한 사례 사진	
질문 사항	6. 접근로 보도의 보도블록 등이 틈이 벌어지지 않고 평탄하게 마감되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 틈이 없음 (①, ②)	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 틈이 2cm초과 (③, ④)
상세 이미지			접근로 보도블록이 틈이 벌어지지 않고 평탄하게 마감된 사례 사진	

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

• 주출입구 접근로 (해당시설의 정문에서부터 건축물의 주출입구에 이르는 접근로에 설치된 편의시설)

질문 사항	7. 접근로 보도의 빠질 위험이 있는 곳에, 틈새 2cm이하의 덮개를 단차 없이 설치하였습니까? (덮개 : 물빠짐철재 등)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 틈새 2cm이하		<input type="checkbox"/> 틈새 2cm초과
상세 이미지		<p>접근로 보도의 빠질 위험이 있는 곳에 틈새 2cm이하의 덮개를 설치한 사진</p>		
질문 사항	8. 장애인 통행에 지장을 주지 않도록 접근로 위의 가로수, 안내판 등이 제거 되었습니까?	적용여부		
		<input type="checkbox"/> 장애물 없음		<input type="checkbox"/> 장애물 있음
상세 이미지		<p>접근로 보도 위에 장애인 통행에 지장을 주는 장애물이 없는 사례 사진</p>		
질문 사항	9. 접근로 주변에 가로수가 있을 경우 높이 2.1m까지 가지치기가 되어있습니까? (가로수가 없으면 되었음으로 체크)	적용여부		
		<input type="checkbox"/> 가지치기 되었음		<input type="checkbox"/> 가지치기 안되었음
상세 이미지		<p>접근로 주변의 가로수가 높이 2.1m까지 가지치기 되어 있는 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

· 장애인전용 주차구역 (대상건물에 장애인전용 주차구역이 없을 경우 체크항목 모두 미설치 체크)

질문 사항	적용 여부	적용 여부		
		설치	미흡	미설치
<p>1. 장애인전용주차구역을 장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비와 가장 가까운 곳에 설치하였습니까?</p>	<input type="checkbox"/> 바로접근 <input type="checkbox"/> 바로접근 안됨 <input type="checkbox"/> 미설치(계단접근)			
<p>상세 이미지</p>	<p>출입구와 가까운 곳에 장애인전용주차구역을 설치한 사례 사진</p>			
<p>2. 안전보행통로가 유효폭 1.2m 이상으로 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비까지 연속적으로 설치되어 있습니까? (안전보행통로: 차량과 간섭을 피하기 위한 보행로)</p>	<input type="checkbox"/> 1.2m 이상 연속설치 <input type="checkbox"/> 1.2m 미만 또는 불연속 <input type="checkbox"/> 미설치			
<p>상세 이미지</p>	<p>안전보행통로가 출입구까지 연속적으로 설치된 사례 사진</p>			
<p>3. 주차구역의 크기는 폭 3.3m 이상, 길이 5m 이상(평행주차인 경우 폭 2m 이상, 길이 6m 이상)의 규정에 적합합니까?</p>	<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤 <input type="checkbox"/> 규정보다 작게 확보 및 미설치			
<p>상세 이미지</p>	<p>규정에 적합한 크기의 장애인주차구역을 설치한 사례 사진</p>			

매개시설

편의시설 자가진단 [매개시설]


접근로

주차구역

주출입구


• 장애인전용 주차구역 (대상건물에 장애인전용 주차구역이 없을 경우 체크항목 모두 미설치 체크)

질문 사항	4. 주차공간의 바닥면은 장애인등의 승하차에 지장을 주는 높이 차이 없이 설치하였습니까? [기울기 1/50이하 : 경사수평거리 ≥ 50 X 경사높이, 각도 1.15°이하]	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 주차면에 단차 및 경사 없음		<input type="checkbox"/> 주차면에 단차 및 경사 있음

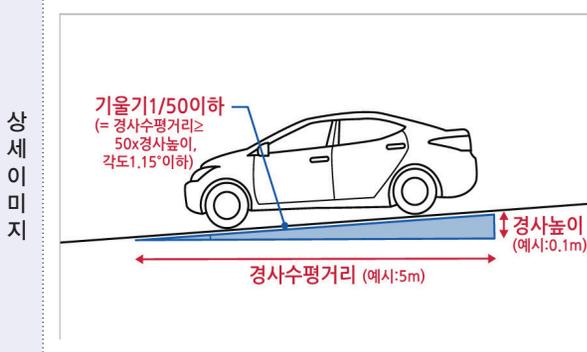


주차바닥면의 경사가 거의 없는= 기울기 1/50이하= 각도 1.15° 이하 사진

질문 사항	5. 주차면이 미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감되어 있습니까? [휠체어 이동이 어려운 재질 및 마감 : 잔디블록, 모래나 자갈 등의 바닥재질]	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞음	<input type="checkbox"/> 휠체어의 이동이 어려움	<input type="checkbox"/> 휠체어의 이동불가

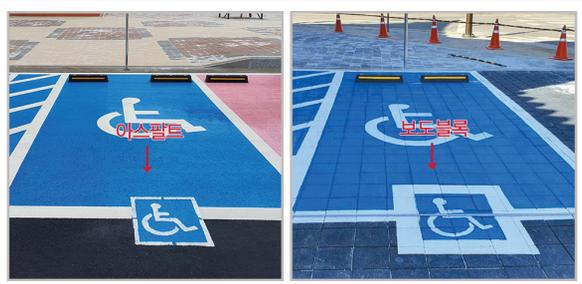

주차면이 미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감한 사례 사진

질문 사항	6. 주차바닥면에 식별하기 쉬운 색상으로 규격에 맞는 장애인전용 주차구역 표시를 하였습니까? [바닥면에 설치되는 장애인전용표시 : 가로1.3m, 세로1.5m] [주차구역선에 설치되는 장애인전용표시 : 가로50cm, 세로58cm]	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞음	<input type="checkbox"/> 운전자가 인식하기 어렵게 설치	<input type="checkbox"/> 미설치

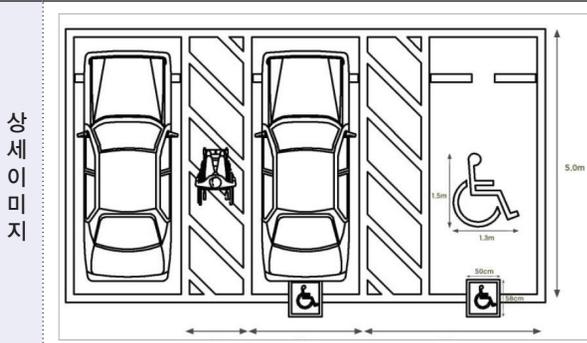

주차바닥면에 규격에 맞는 장애인전용주차구역 표시를 한 사례 사진

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

장애인전용 주차구역 (대상건물에 장애인전용 주차구역이 없을 경우 체크항목 모두 미설치 체크)

질문 사항	적용여부		
	설치	미흡	미설치
7. 안내표지판이 잘 보이는 장소에 설치가 되어있습니까?	<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 운전자가 인식하기 어렵게 설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	<p>안내표지판이 잘 보이는 곳에 설치된 사례 사진</p>		
8. 안내표지판의 규격이 가로 0.7m, 세로 0.6m, 지면에서 표지판까지 높이가 1.5m의 규정에 맞게 설치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	<p>안내표지판을 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>		
9. 안내표지판의 내용이 규정과 같이 기재되어 있습니까? (규정: 상세이미지 참조)	<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	<p>안내표지판을 규정에 맞게 기재한 사례 사진</p>		

매개시설

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

• **높이차이가 제거된 건축물 출입구** (건축물 주출입구에는 높이차이가 없어야 하고, 높이차이가 있는 경우에는 규정에 의한 경사로 또는 휠체어리프트를 설치하여야 한다.)

매개시설

질문 사항	1. 해당시설의 주출입구와 연결접근로의 높이차이가 2cm이하입니까? (높이차이가 없으면 경사로 및 휠체어리프트 항목은 모두 설치로 체크함)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 2cm이하	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 2cm초과

상세 이미지

높이차이 2cm이하

2cm

높이차이 2cm이하

높이차이 2cm이하

구조적으로 곤란하거나 부출입구가 장애인 이용에 더 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이 차이를 없앨 수 있습니다.

주출입구와 연결접근로의 높이차이가 2cm이하인 사례 사진

질문 사항	2. 경사로 또는 휠체어리프트를 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 경사로 또는 휠체어리프트 설치	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 모두 미설치

상세 이미지

· 경사로 설치

· 휠체어리프트 설치

- 주출입구의 높이차이를 제거하지 못하는 경우 경사로 또는 휠체어리프트 설치

경사로 설치

휠체어리프트 설치

주출입구에 경사로 혹은 휠체어리프트가 설치된 사례 사진

질문 사항	3. 경사로의 유효폭은 1.2m이상입니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 1.2m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 1.2m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 0.9m이하

상세 이미지

유효폭 1.2m이상

1.2m 이상

1.2m 이상

경사로의 유효폭이 1.2m이상으로 설치된 사례 사진

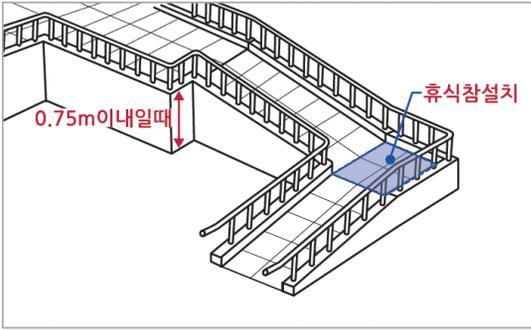
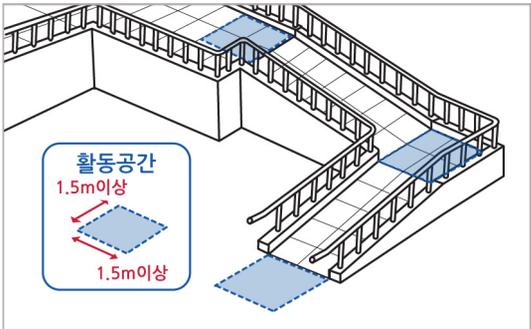
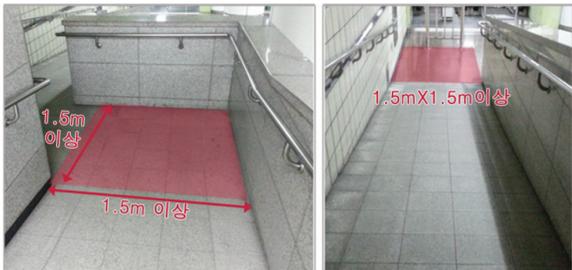
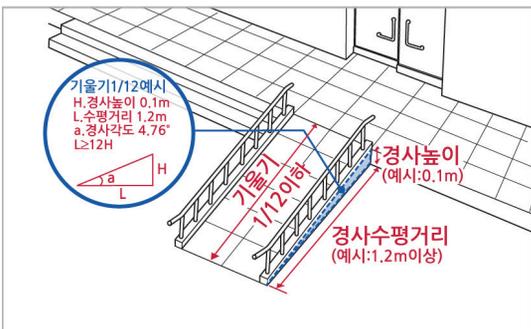
편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

• 높이가 차이가 제거된 건축물 출입구 (건축물 주출입구에는 높이가 차이가 없어야 하고, 높이가 차이가 있는 경우에는 규정에 의한 경사로 또는 휠체어리프트를 설치하여야 한다.)

질문 사항	적용여부	적용여부		
		설치	미흡	미설치
4. 경사로의 휴식참이 0.75m 이내마다 설치되어 있습니까? (높이가 차이가 0.75m 이하일 경우 설치로 체크)	<input type="checkbox"/> 휴식참 설치	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치 <input type="checkbox"/> 휴식참 미설치	
상세 이미지 	 <p>경사로에 휴식참을 설치한 사례 사진</p>			
5. 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 휴식참에 1.5mX1.5m 이상의 활동공간을 확보하였습니까?	<input type="checkbox"/> 모두 1.5mX1.5m 이상 참 확보	<input type="checkbox"/> 활동공간 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지 	 <p>경사로 시작과 끝, 굴절부분 및 휴식참에 활동공간을 확보한 사례 사진</p>			
6. 경사로의 기울기는 1/12 이하입니까? (기울기 1/12 이하: 경사수평거리 ≥ 12X 경사높이, 각도 4.76°)	<input type="checkbox"/> 1/12 이하	<input type="checkbox"/> 1/12 초과	<input type="checkbox"/> 1/8 초과	
상세 이미지 	 <p>기울기가 1/12 이하인 (= 각도 4.76° 이하) 경사로를 설치한 사례 사진</p>			

매개시설

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

• **높이차이가 제거된 건축물 출입구** (건축물 주출입구에는 높이차이가 없어야 하고, 높이차이가 있는 경우에는 규정에 의한 경사로 또는 휠체어리프트를 설치하여야 한다.)

매개시설

질문 사항	7. 길이가 1.8m 이상이거나 높이가 0.15m 이상인 경사로인 경우 양측면에 손잡이를 설치하였습니까? [길이 1.8m 미만, 높이 0.15m 미만의 경사로일 경우 손잡이 관련 항목 모두 설치로 체크]	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 양측면 손잡이 설치	<input type="checkbox"/> 기준 미흡설치	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

길이 1.8m 이상, 높이 0.15m 이상인 경사로 양측면에 손잡이를 설치한 사례 사진

질문 사항	8. 손잡이 시작과 끝부분에 0.3m 이상 연장하여 수평손잡이를 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 기준 적용	<input type="checkbox"/> 기준 미흡설치	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

손잡이 시작과 끝부분에 0.3m 이상 연장하여 수평손잡이를 설치한 사례 사진

질문 사항	9. 손잡이 높이는 바닥면으로부터 0.8m 이상 0.9m 이하에 설치하였습니까? [2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이 0.85m 내외, 아랫쪽 손잡이 0.65m 내외 설치]	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 기준 적용	<input type="checkbox"/> 기준 미흡설치	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

손잡이 높이를 규정에 맞게 설치한 사례 사진

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로

주차구역

주출입구

• **높이차이가 제거된 건축물 출입구** (건축물 주출입구에는 높이차이가 없어야 하고, 높이차이가 있는 경우에는 규정에 의한 경사로 또는 휠체어리프트를 설치하여야 한다.)

질문 사항	10. 손잡이 지름은 3.2cm 이상 3.8cm 이하이고, 벽과 손잡이의 간격은 5cm 내외로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 기준 적용	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 미흡설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

손잡이 지름 $\varnothing 3.2 \sim 3.8$ cm 이하

벽이 있는 경우 5cm 내외

손잡이 지름 3.2~3.8cm 이하

벽과 손잡이 간격 5cm 내외

손잡이 지름을 규정에 맞게 설치한 사례 사진

질문 사항	11. 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에 점자표지판을 부착하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 점자표지판 부착	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 미흡설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

손잡이 끝부분에 점자표지판 부착

굴절부분에 점자표지판 부착

손잡이 양끝부분과 굴절부분에 점자표지판을 부착한 사례 사진

질문 사항	12. 경사로의 바닥표면이 미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 규정에 맞음 (①, ②, ③)	미흡 <input type="checkbox"/> 휠체어의 이동이 어려움	미설치 <input type="checkbox"/> 휠체어의 이동불가 (④)

상세 이미지

① 화강석(설치) ② 콘크리트(설치)

③ 미끄럼 방지(설치) ④ 미끄러운 타일(미설치)

미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감한 경사로 바닥 사례 사진

매개시설

편의시설 자가진단 [매개시설]

접근로


주차구역

주출입구


• **높이차이가 제거된 건축물 출입구** (건축물 주출입구에는 높이차이가 없어야 하고, 높이차이가 있는 경우에는 규정에 의한 경사로 또는 휠체어리프트를 설치하여야 한다.)

질문 사항	13. 수직형 휠체어리프트의 유효바닥면적이 폭 0.9m이상, 깊이 1.2m이상 인니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.9mX1.2m이상	<input type="checkbox"/> 폭 깊이 미흡설치	<input type="checkbox"/> 미설치

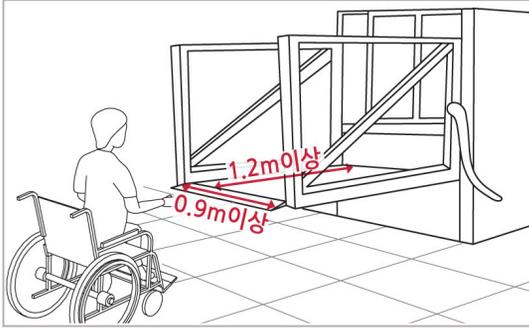상세 이미지



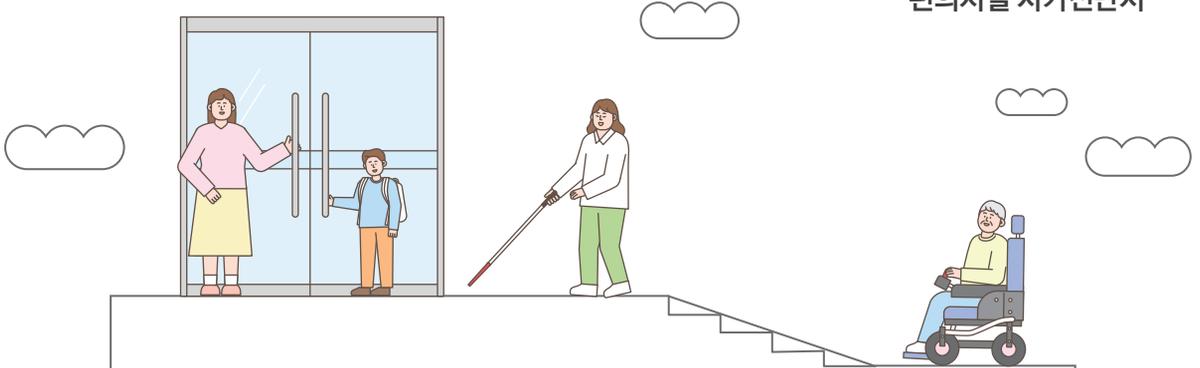바닥이 폭 0.9m이상, 깊이 1.2m이상인 수직형 휠체어리프트를 설치한 사례 사진



내부시설

01. 출입구(문) 22

02. 복도 25

03. 계단 또는 승강기 27



편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인등의 이용이 가능한 출입구 (주출입문과 내부 출입문 모두를 포함한다.)

질문 사항	1-1. 통과 유효폭이 0.8m이상 인니까? (2018. 8. 9. 이전)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.8m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 0.8m미만	미설치
상세 이미지	<ul style="list-style-type: none"> · 자동문 · 양여닫이문(편개시) · 미닫이문 · 여닫이문 	<p>출입구 유효폭이 0.8m이상인 출입구 사례 사진</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> · 자동문 · 양여닫이문(편개시) · 미닫이문 · 여닫이문 	<p>출입구 유효폭이 0.9m이상인 출입구 사례 사진</p>		
질문 사항	1-2. 통과 유효폭이 0.9m이상 인니까? (2018. 8. 10. 이후)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.9m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 0.9m미만	미설치
상세 이미지	<ul style="list-style-type: none"> · 자동문 · 양여닫이문(편개시) · 미닫이문 · 여닫이문 	<p>출입구 유효폭이 0.9m이상인 출입구 사례 사진</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> · 자동문 · 여닫이문 	<p>출입문 전 · 후면에 유효거리 1.2m이상의 공간이 확보된 사례 사진</p>		
질문 사항	2. 출입문 전 · 후면 유효거리가 1.2m이상 인니까? (문의 개폐에 소요되는 공간은 유효거리에 포함하지 않음)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 1.2m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 1.2m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 유효거리 미확보

편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인등의 이용이 가능한 출입구 (주출입문과 내부 출입문 모두를 포함한다.)

질문 사항	3. 출입문 바닥면에는 문턱이나 높이차이가 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 없음		<input type="checkbox"/> 있음

상세 이미지

바닥에 문턱이나 높이차이가 없는 출입구 사례 사진

질문 사항	4. 회전문을 제외한 다른 형태의 문을 설치하였습니까? (미닫이문 : 가벼운 재질에 바닥면에 턱이나 문지방, 홈 없이 설치) (여닫이문 : 도어체크는 문이 닫히는 시간이 3초 이상 되도록 설치)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 자동문, 미닫이문, 여닫이문		<input type="checkbox"/> 회전문

상세 이미지

기준에 맞는 여닫이문, 자동문 형태의 출입구 사례 사진

질문 사항	5. 출입문의 손잡이가 0.8m와 0.9m 사이에 위치하여 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.8m~0.9m사이	<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

출입문의 손잡이가 바닥면으로부터 0.8와 0.9m 위치에 설치된 사례 사진

내부시설

편의시설 자가진단 [내부시설]


출입구(문)

복도

계단 또는 승강기


• 장애인들의 이용이 가능한 출입구 (주출입문과 내부 출입문 모두를 포함한다.)

질문 사항	6. 이용빈도가 높은 내부출입문 옆 벽면 1.5m높이에 방이름을 표기한 점자표지판이 설치되고 활동공간 0.6m가 확보되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 설치	<input type="checkbox"/> 미흡설치	<input type="checkbox"/> 미설치

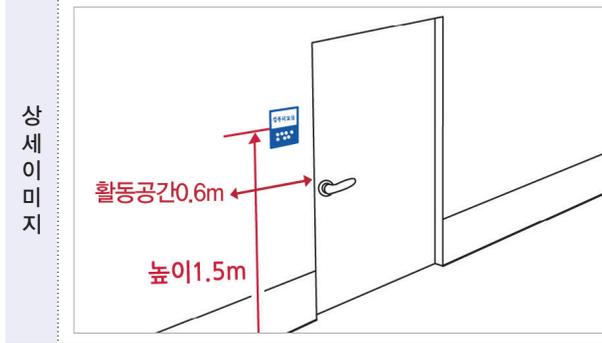

출입문 옆 벽면 1.5m 높이에 방이름을 표기한 점자표지판이 설치된 사례 사진

질문 사항	7. 주출입구 0.3m 전면에 점형블럭을 설치하였습니까? (주출입문에 해당)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 표준형 설치	<input type="checkbox"/> 비표준형 설치	<input type="checkbox"/> 미설치

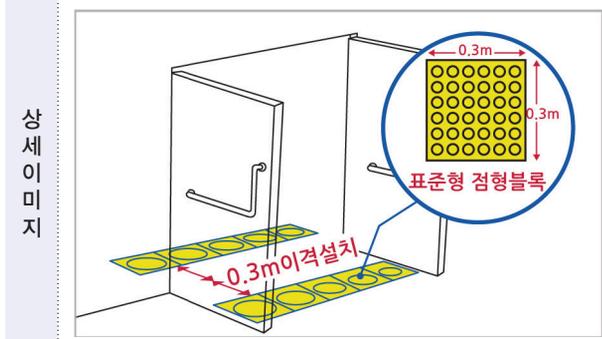

주출입문 0.3m 전면에 점형블럭이 설치된 사례 사진

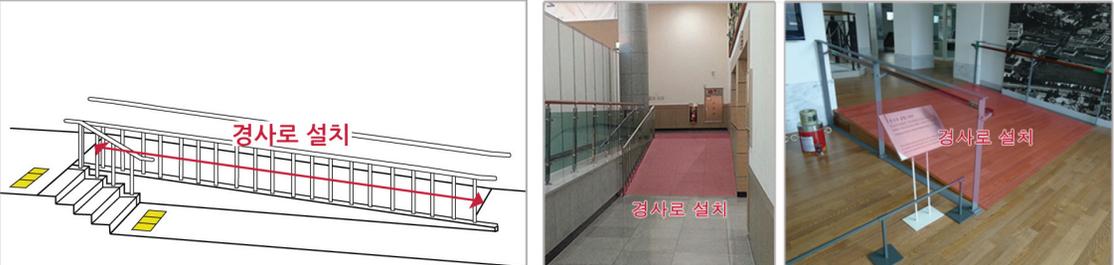
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로

질문 사항	적용여부		
	설치	미흡	미설치
1. 복도의 유효폭이 1.2m이상입니까?	<input type="checkbox"/> 1.2m이상	<input type="checkbox"/> 0.9m이상	<input type="checkbox"/> 0.9m미만
상세 이미지	 <p>복도 유효폭이 1.2m 이상인 사례 사진</p>		
질문 사항	적용여부		
2. 복도에 높이차이가 없거나, 높이차이가 있을 경우 경사로가 설치되어 있습니까? (경사로 : 주출입구 3~12번 문항에 맞게 설치)	<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>규정에 맞는(주출입구 3~12번 문항) 기울기 1/12경사로를 설치하여야 합니다.</p> <p>복도에 높이차이가 있어 경사로를 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	적용여부		
3. 복도 바닥은 미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감되어 있습니까? (미끄럽지 않은 재질 : 물이 묻어도 미끄럽지 않은 재질)	<input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 ①, ②	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 미끄러움 ③, ④
상세 이미지	 <p>① 화강석버너구이(설치) ② 카펫(설치)</p> <p>③ 화강석물갈기(미설치) ④ 미끄러운 대리석(미설치)</p> <p>1.2m이상 화강석(버너구이) 마감</p> <p>카펫</p> <p>미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감한 복도 바닥 사례 사진</p>		

내부시설

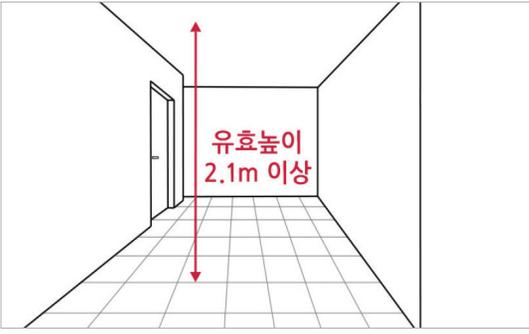
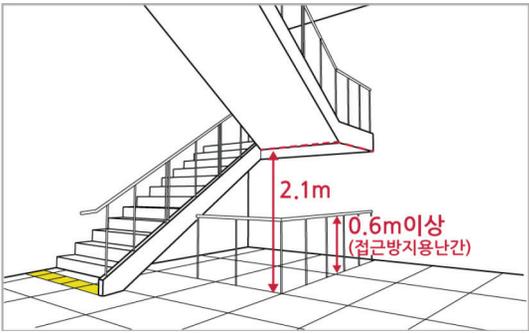
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

• 장애인들의 이용이 가능한 출입구 (주출입문과 내부 출입문 모두를 포함한다.)

질문 사항	4. 복도의 유효높이가 2.1m 이상입니까? [유효높이 : 바닥면으로부터 상부 천장 혹은 장애물이 있으면 그 장애물까지의 높이]	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 2.1m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 2.1m 이내 장애물 있음	미설치 <input type="checkbox"/> 2.1m 미만
상세 이미지				
		복도 유효높이가 2.1m 이상인 사례 사진		
질문 사항	5. 유효높이가 2.1m 이내인 부분에 장애물이 있는 경우, 높이 0.6m 이하에 접근방지용 난간이나 보호벽이 설치되어 있습니까? [유효높이 2.1m 이상이면 설치에 체크]	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	미흡 <input type="checkbox"/> 규정에 미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				
		유효높이가 2.1m 이내인 부분에 접근방지용 난간, 보호벽을 설치된 사례 사진		

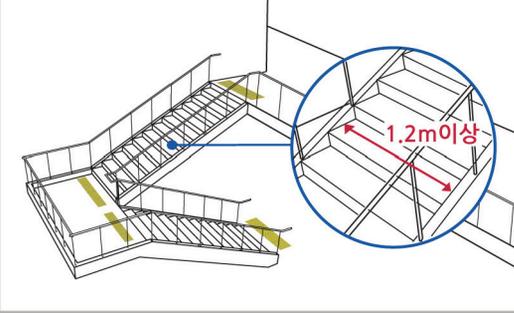
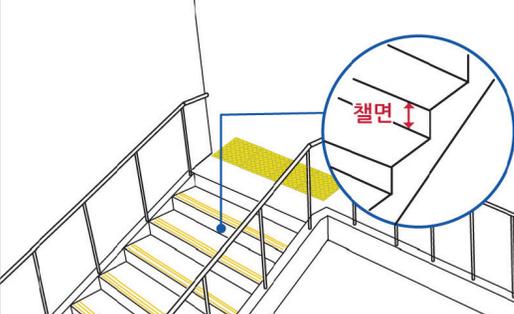
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인들의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	<p>1. 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있는 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 중 하나 이상을 설치하였습니까?</p>	<p>적용여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치</th> <th>미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 계단+경사로 <input type="checkbox"/> 휠체어리프트 </td> <td> <input type="checkbox"/> 경사로 <input type="checkbox"/> 에스컬레이터 </td> <td> <input type="checkbox"/> 승강기 <input type="checkbox"/> 미설치 </td> </tr> </tbody> </table>			설치	미설치	<input type="checkbox"/> 계단+경사로 <input type="checkbox"/> 휠체어리프트	<input type="checkbox"/> 경사로 <input type="checkbox"/> 에스컬레이터	<input type="checkbox"/> 승강기 <input type="checkbox"/> 미설치	
설치	미설치									
<input type="checkbox"/> 계단+경사로 <input type="checkbox"/> 휠체어리프트	<input type="checkbox"/> 경사로 <input type="checkbox"/> 에스컬레이터	<input type="checkbox"/> 승강기 <input type="checkbox"/> 미설치								
상세 이미지	 <p>· 계단/경사로 · 승강기 · 에스컬레이터 · 휠체어리프트</p>	 <p>장애인들이 다른 층으로 이동할 수 있는 승강기, 휠체어리프트 사례 사진</p>								
질문 사항	<p>2. 계단 유효폭이 1.2m이상입니까?</p>	<p>적용여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치</th> <th>미흡</th> <th>미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1.2m이상</td> <td><input type="checkbox"/> 1.2m미만</td> <td><input type="checkbox"/> 0.9m이상</td> </tr> </tbody> </table>			설치	미흡	미설치	<input type="checkbox"/> 1.2m이상	<input type="checkbox"/> 1.2m미만	<input type="checkbox"/> 0.9m이상
설치	미흡	미설치								
<input type="checkbox"/> 1.2m이상	<input type="checkbox"/> 1.2m미만	<input type="checkbox"/> 0.9m이상								
상세 이미지		 <p>계단 유효폭을 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>								
질문 사항	<p>3. 계단에 철크가 설치되어 있습니까? (철크: 계단 한 단의 수직면. 상세이미지 참조)</p>	<p>적용여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치</th> <th>미흡</th> <th>미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 철크 있음</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 철크 없음</td> </tr> </tbody> </table>			설치	미흡	미설치	<input type="checkbox"/> 철크 있음		<input type="checkbox"/> 철크 없음
설치	미흡	미설치								
<input type="checkbox"/> 철크 있음		<input type="checkbox"/> 철크 없음								
상세 이미지		 <p>계단의 철크를 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>								

편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

- 장애인의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항

4. 참을 제외한 계단 전체 디딤판의 너비가 28cm 이상, 첩면의 높이가 18cm 이하로 균일하게 되어 있습니까?

적용여부

설치

미흡

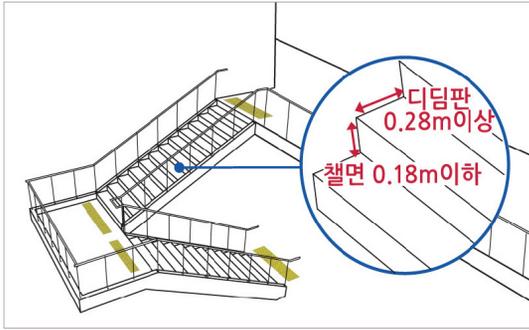
미설치

규정에 맞춤

규정에 미흡

2.1m 미만

상세 이미지



계단의 디딤판과 첩면을 규정에 맞게 설치한 사례 사진

질문 사항

5. 첩면의 기울기가 60도 이상이고, 계단코의 돌출길이가 3cm 미만으로 되어 있습니까?
(계단코: 첩면보다 조금 더 튀어나온 디딤판의 끝 부분)

적용여부

설치

미흡

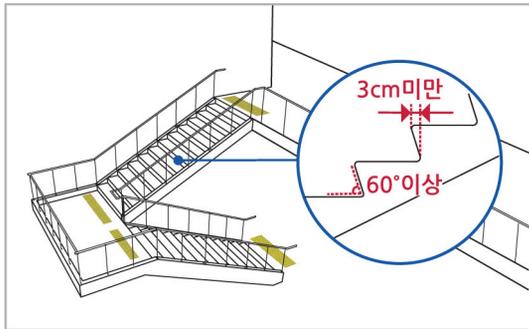
미설치

규정에 맞춤

규정에 미흡

미설치

상세 이미지



첩면의 기울기와 계단코의 돌출길이를 규정에 맞게 설치한 사례 사진

질문 사항

6. 계단 측면에 손잡이가 연속으로 설치되어 있습니까?

적용여부

설치

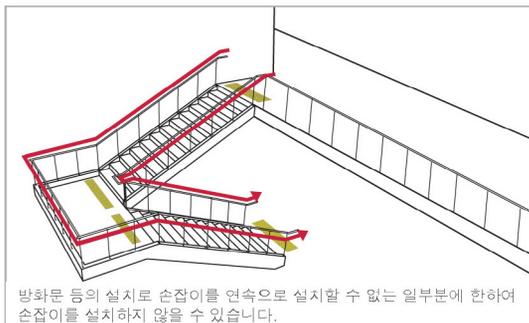
미흡

미설치

규정에 맞춤

미설치

상세 이미지



방화문 등의 설치로 손잡이를 연속으로 설치할 수 없는 일부부에 한하여 손잡이를 설치하지 않을 수 있습니다.



계단의 측면 손잡이를 연속으로 설치한 사례 사진

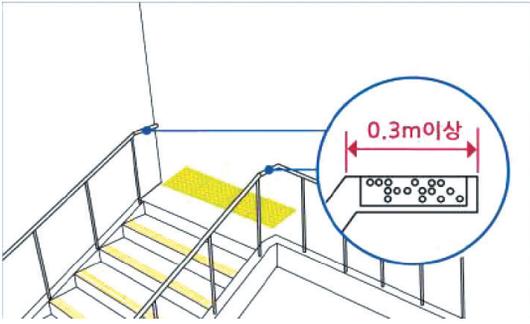
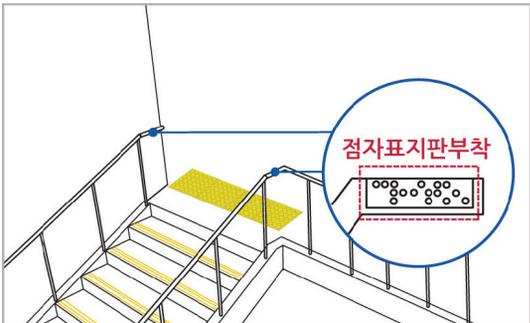
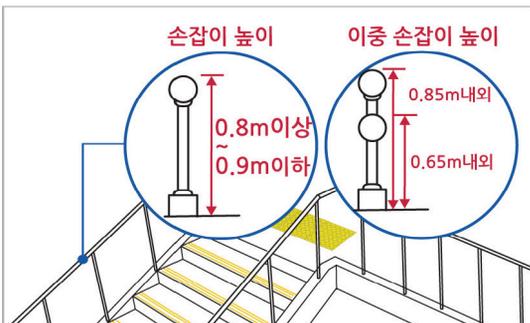
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	7. 손잡이 시작과 끝부분에 0.3m이상 연장하여 수평손잡이를 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.3m이상	<input type="checkbox"/> 0.3m미만	<input type="checkbox"/> 0.1m미만
상세 이미지				<p>손잡이의 시작과 끝이 연장된 수평손잡이가 설치한 사례 사진</p>
질문 사항	8. 손잡이 양끝부분과 굴절부분에 층수, 위치 등을 나타낸 점자 표지판이 부착되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 부착		<input type="checkbox"/> 미부착
상세 이미지				<p>손잡이의 양끝과 굴절부분에 점자표지판을 설치한 사례 사진</p>
질문 사항	9. 손잡이 높이는 바닥면으로부터 0.8m이상 0.9m이하에 설치 하였습니까? (2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이 0.85m내외, 아래쪽 손잡이 0.65m 내외 설치)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞음	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				<p>손잡이의 높이를 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>

내부시설

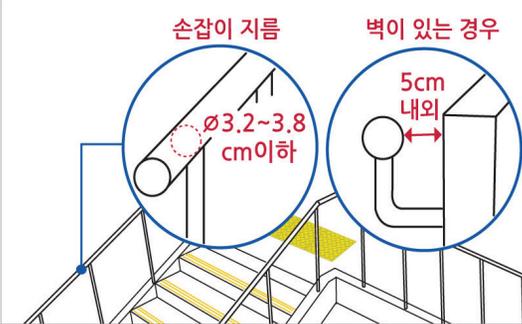
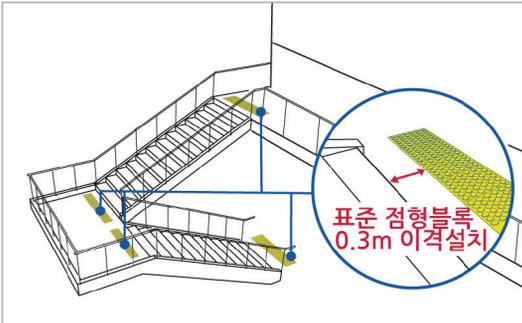
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

- 장애인의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	10. 손잡이 지름은 3.2cm 이상 3.8cm 이하이고, 벽과 손잡이의 간격은 5cm 내외로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p data-bbox="828 735 1213 764">손잡이의 지름을 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	11. 계단코는 줄눈넣기를 하거나 미끄럼방지재로 마감하였습니까? (미끄럼방지재: 경질고무류 등)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p data-bbox="192 1244 714 1283">계단 바닥표면 전체를 미끄럽지 않은 재질로 마감한 경우에는 계단코 재질을 따로 마감하지 않을 수 있습니다.</p>	 <p data-bbox="828 1244 1213 1274">계단의 미끄럼방지 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	12. 계단 시작과 끝지점의 0.3m 전면에 계단폭만큼의 점형블록이 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p data-bbox="763 1754 1278 1783">계단의 시작과 끝지점에 점형블록을 규정에 맞게 설치한 사례 사진</p>		

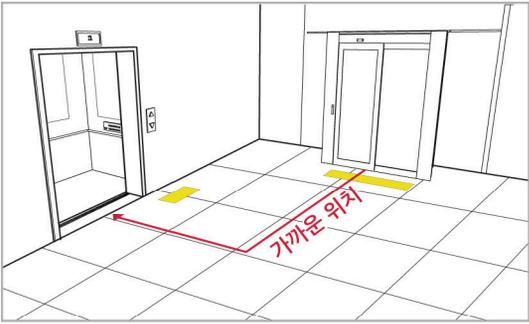

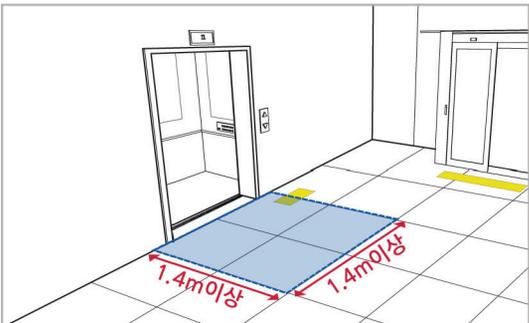
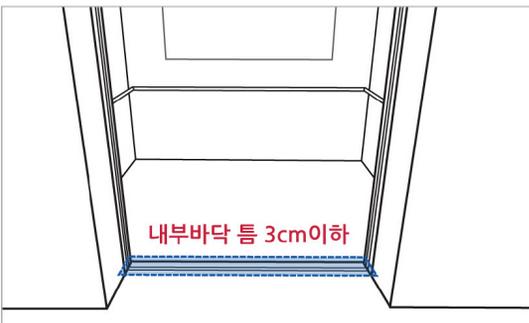
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	13. 승강기가 휠체어가 접근 가능한 통로(1.2m이상)에 연결되어 있으며, 출입구와 가까운 위치에 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 연속설치	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				휠체어의 접근이 가능하고, 출입구와 가까운 곳에 승강기를 설치한 사례 사진
질문 사항	14. 승강기 전면에 1.4mX1.4m이상의 활동공간이 있습니까?	적용여부		
	<input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m이상	<input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m미만	<input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지				승강기 전면에 1.4mX1.4m이상의 활동공간을 확보한 사례 사진
질문 사항	15. 승강장 바닥과 승강기 내부바닥의 틈이 3cm이하입니까?	적용여부		
	<input type="checkbox"/> 3cm이하	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 3cm초과	
상세 이미지				승강장 바닥과 승강기 내부바닥 틈이 3cm이하의 사례 사진

내부시설

편의시설 자가진단 [내부시설]



출입구(문)

복도

계단 또는 승강기


- 장애인의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	16. 승강기 내부 유효바닥 면적이 폭 1.6m이상, 깊이 1.35m 이상입니까? (기존건축물의 경우 폭 1.1m이상, 깊이 1.35m이상은 설치에 체크)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 폭 1.6m이상, 깊이 1.35m이상	<input type="checkbox"/> 폭 1.1~1.6m이상, 깊이 1.35m이상	<input type="checkbox"/> 폭 1.1m미만, 깊이 1.35m미만

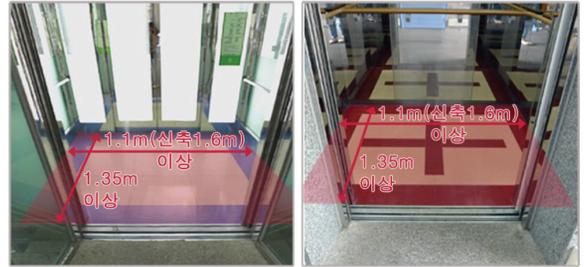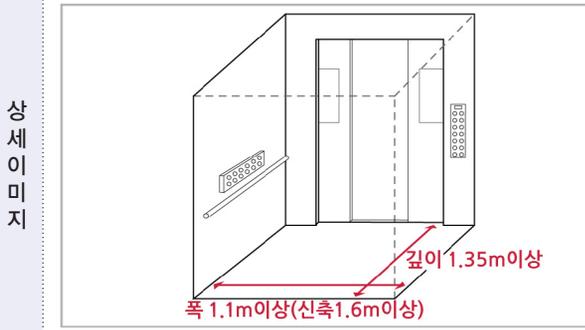


유효바닥 면적이 폭 1.1m(신축건물1.6m)이상, 깊이 1.35m이상인 사례 사진

질문 사항	17. 승강기 출입문의 통과 유효폭이 0.8m이상 인니까? (신축한 건물의 경우, 유효폭을 0.9m로 할 수 있음)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.8m이상	<input type="checkbox"/> 0.8m미만	<input type="checkbox"/> 미설치

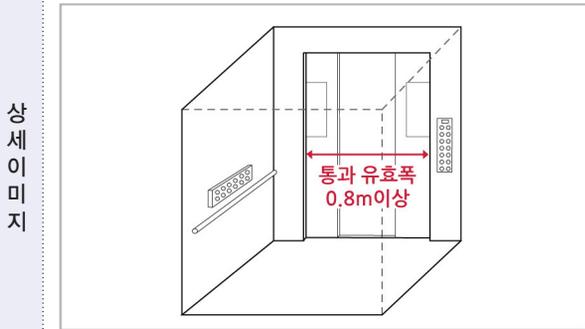

출입문 통과 유효폭이 0.8m이상인 승강기 사례 사진

질문 사항	18. 승강기 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이가 0.8m이상, 1.2m이하에 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.8m이상, 1.2m이하	<input type="checkbox"/> 0.8m미만, 1.2m초과	<input type="checkbox"/> 미설치

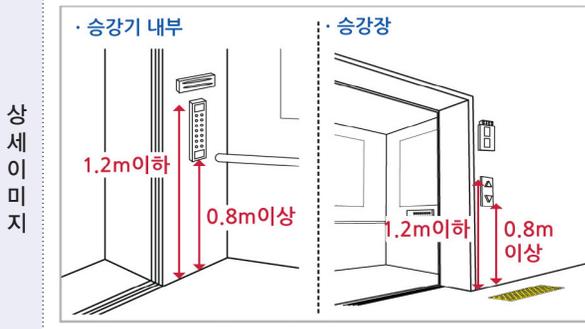

승강기 안팎에 모든 스위치 높이가 0.8m이상, 1.2m이하인 사례 사진

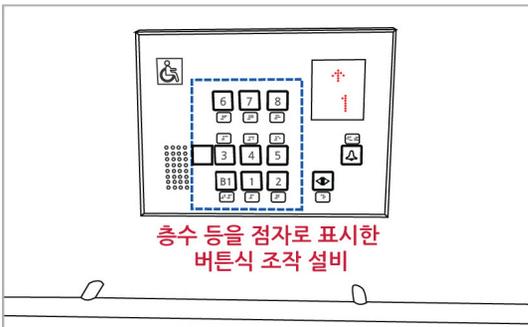
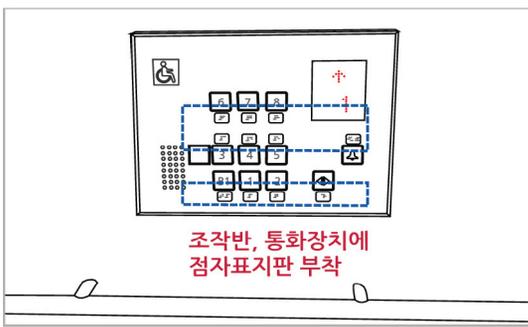
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	19. 승강기 내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측에 가로형으로 0.85m 내외의 높이에 설치되어 있습니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 우측 가로형 0.85m 내외	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	 <p>진입방향 우측면 높이 0.85m 내외</p>	 <p>0.85m 내외</p>	 <p>0.85m 내외</p>	진입방향 우측 0.85m 내외의 높이에 가로형 조작반을 설치한 사례 사진	
질문 사항	20. 승강기 조작 설비가 층수 등을 점자로 표시한 버튼식으로 되어 있습니까?	적용여부			
	<input type="checkbox"/> 점자표시 버튼식	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	 <p>층수 등을 점자로 표시한 버튼식 조작 설비</p>	 <p>층수를 점자로 표시한 버튼</p>	 <p>층수를 점자로 표시한 버튼</p>	조작 설비가 층수 등을 점자로 표시한 버튼식을 설치한 사례 사진	
질문 사항	21. 승강기 조작반, 통화장치에 점자표지판을 부착되어 있습니까?	적용여부			
	<input type="checkbox"/> 점자표지판 부착	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	 <p>조작반, 통화장치에 점자표지판 부착</p>	 <p>점자표지판 부착</p>	 <p>통화장치 점자표지판 부착</p>	조작반, 통화장치에 점자표지판을 부착한 사례 사진	

내부시설

편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	<p>22. 승강기 내부에 0.8m이상 0.9m이하의 높이(2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이 0.85m내외, 아래쪽 손잡이 0.65m 내외)에 손잡이가 연속 또는 3cm이내의 간격을 두고 측면과 후면에 각각 설치되어 있습니까?</p>	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		<p>승강기 내부에 0.8m이상, 0.9m이하의 높이에 손잡이를 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	<p>23. 손잡이 지름은 3.2cm이상 3.8cm이하이고, 벽과 손잡이의 간격은 5cm내외로 설치하였습니까?</p>	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		<p>지름은 3.2m이상, 3.8cm이하, 간격은 5cm내외로 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	<p>24. 승강기 내부의 후면에 거울이 0.6m이상의 높이에 설치되어 있습니까? (휠체어가 180° 회전이 가능한 경우에는 설치에 체크)</p>	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.6m이상	<input type="checkbox"/> 0.6m미만	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		<p>승강기 내부 후면의 0.6m이상 높이에 거울을 설치한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

· 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	25. 각 층 승강장에 승강기 도착여부를 표시하는 점멸등과 음향 신호 장치가 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 설치		<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

각층에 도착여부를 표시하는 점멸등과 음향신호장치를 설치한 사례 사진

질문 사항	26. 승강기 내부에 도착층 및 운행상황을 표시하는 점멸등과 음성 신호 장치가 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 설치		<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

내부에 도착여부를 표시하는 점멸등과 음성신호장치를 설치한 사례 사진

질문 사항	27. 사람이나 물체가 승강기 문에 끼었을 경우 문이 자동으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치가 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 설치	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

문이 자동으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치를 설치한 사례 사진

내부시설

편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

- 장애인의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	28. 장애인용 승강기 호출버튼의 0.3m 전면에 점형블록이 설치되어 있습니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 0.3m 전면에 점형블록	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	 <p>0.3m전면 점형블록 설치</p>			<p>호출버튼 0.3m 전면에 점형블록을 설치한 사례 사진</p>	
질문 사항	29. 승강기 내부의 층수선택버튼을 누르면 점멸등이 켜짐과 동시에 선택된 층수 안내 음성이나오도록 되어있습니까?	적용여부			
	<input type="checkbox"/> 내부층수 안내음성	설치	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	<p>층수 음성안내 버튼에 on/off기능이 있는 경우에는 같은 버튼을 다시 눌렀을 때 점멸등이 꺼지면서 취소되는 음성 안내가 나오도록 해야 합니다.</p>			<p>층수버튼을 누르면 점멸등이 켜짐과 동시에 층수음성안내를 설치한 사례 사진</p>	
질문 사항	30. 층별로 출입구가 다른 승강기인 경우 출입구의 방향을 알려주는 안내음성이나오도록 되어있습니까? (층별 출입구가 한 방향인 경우에는 설치에 체크)	적용여부			
	<input type="checkbox"/> 출입구 안내음성	설치	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	<p>반대쪽 문열림 안내음성</p>			<p>출입구가 다른 경우 출입구 방향을 알려주는 안내음성이 나오는 사례 사진</p>	

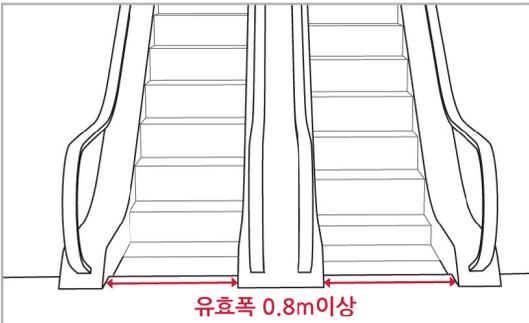
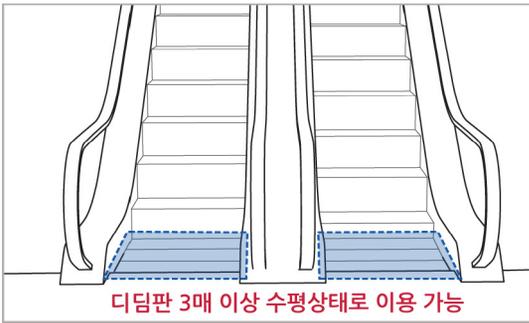
편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

• 장애인의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	31. 출입구, 승강대, 조작기의 조도가 150룩스 이상으로 되어있습니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 150룩스 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지				출입구, 승강대, 조작기의 조도가 150룩스 이상으로 되어있는 사례 사진	
질문 사항	32. 장애인용 에스컬레이터의 유효폭이 0.8m이상입니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 0.8m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 0.8m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지				유효폭이 0.8m이상인 에스컬레이터 사례 사진	
질문 사항	33. 에스컬레이터를 탈 때와 내릴 때 디딤판을 3매 이상 수평상태로 이용할 수 있습니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 3매 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 3매 이하	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지				휠체어사용자승하강시 디딤판을 3매이상 수평상태로 이용가능한 사례 사진	

편의시설 자가진단 [내부시설]

출입구(문)

복도

계단 또는 승강기

• 장애인의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트, 경사로 등

질문 사항	34. 에스컬레이터의 속도가 분당 30m이내이고, 양측면 손잡이가 디딤판과 같은 속도로 움직이도록 되어있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 속도기준 준수	<input type="checkbox"/> 속도기준 미흡	


상세 이미지



에스컬레이터 손잡이가 디딤판과 같은 속도인 30m/분 이내로 움직이는 사례 사진

질문 사항	35. 에스컬레이터의 시작과 끝 부분에 수평이동손잡이가 1.2m 이상 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 1.2m이상	<input type="checkbox"/> 1.2m미만	<input type="checkbox"/> 미설치

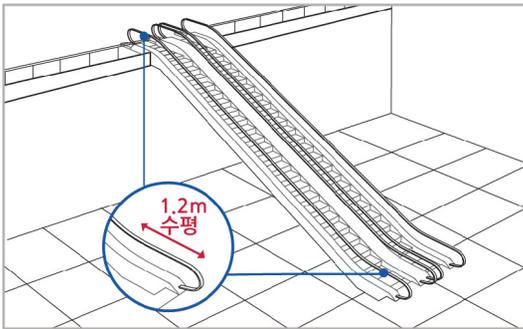상세 이미지



에스컬레이터 시작과 끝부분 수평이동손잡이가 1.2m이상 설치된 사례 사진

내부시설



위생시설

01. 화장실	40
02. 대변기	44
03. 소변기	50
04. 세면대	52
05. 욕 실	53
06. 샤워실 / 탈의실	56

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

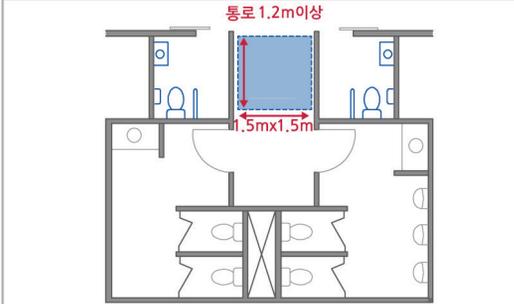
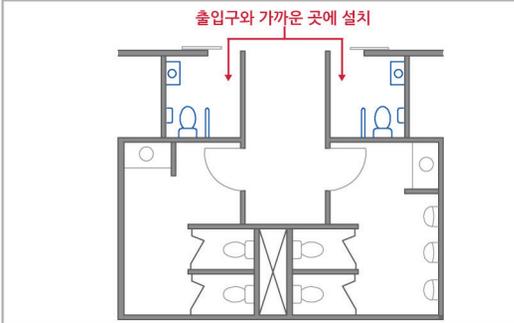
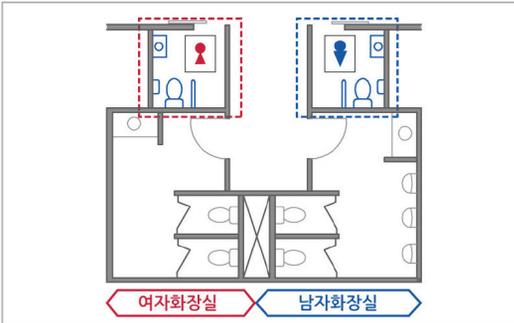
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인 등의 이용이 가능한 화장실 (일반사항)

질문 사항	1. 장애인 등의 접근이 가능한 통로에 화장실을 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 1.2m이상 통로연결	미흡 <input type="checkbox"/> 0.9m이상 통로연결	미설치 <input type="checkbox"/> 0.9m미만 통로연결
상세 이미지	 <p>통로 1.2m이상 1.5mX1.5m</p> <p>*휠체어의 방향전환이 필요한 통로의 경우 1.5mX1.5m 이상의 활동공간 확보</p>	 <p>1.2m이상의 통로에 연결하여 장애인용 화장실을 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	2. 장애인용 변기와 세면대가 출입구(문)와 가까운 곳에 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 출입구와 가까운 곳	미흡 <input type="checkbox"/> 출입구와 먼 곳	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>출입구와 가까운 곳에 설치</p>	 <p>출입구 근처에 변기, 세면대 설치</p> <p>출입구</p> <p>출입구 가까운 곳에 장애인용 변기, 세면대를 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	3. 장애인 등의 이용이 가능한 화장실을 남, 여 구분하여 각 1개 이상 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 남,여 구분 1개 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 남,여 미구분	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>여자화장실 남자화장실</p>	 <p>여자화장실 남자화장실</p> <p>장애인용 화장실을 남,여 구분하여 각 1개씩 설치한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

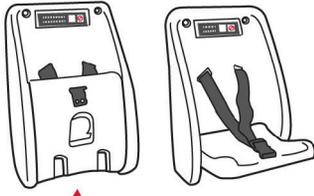
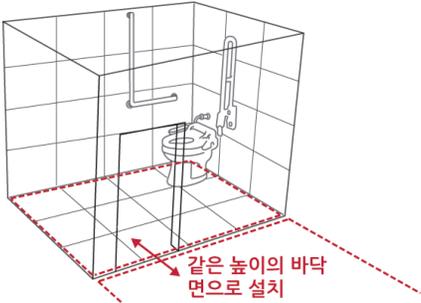

소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

· 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (일반사항)

질문 사항	4. 장애인 등의 이용이 가능한 남, 여 각 화장실에 영유아용 거치대 등의 시설을 구비하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 남, 여 구분 1개 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 1개 설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>0.35m~0.4m</p> <p>*기저귀교환대의 경우도 설치 가능하며, 설치시 높이는 바닥면에서부터 0.7m높이</p>	 <p>영유아용 거치대 0.35m~0.4m</p> <p>기저귀교환대 0.7m</p> <p>화장실에 영유아용 거치대를 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	5. 화장실 바닥면에 높이차이가 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 높이차이 없음	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 높이차이 있음
상세 이미지	 <p>같은 높이의 바닥면으로 설치</p>	 <p>높이차이 없음</p> <p>높이차이 없음</p> <p>바닥면에 높이차이가 없는 화장실 사례 사진</p>		
질문 사항	6. 바닥표면은 미끄럽지 않은 재료로 마감하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 (①, ②, ③)	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미끄러움 (④)
상세 이미지	 <p>① 모자이크타일(설치)</p>  <p>② 미끄럼방지타일(설치)</p>  <p>③ 미끄럼방지(설치)</p>  <p>④ 미끄러운타일(미설치)</p>	 <p>모자이크타일</p> <p>미끄럼방지타일</p> <p>미끄럽지 않은 재료로 마감한 화장실 바닥 사례 사진</p>		

위생시설

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

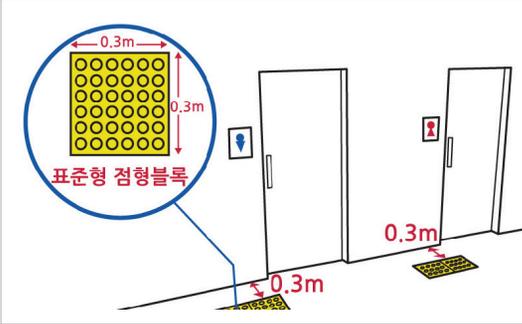
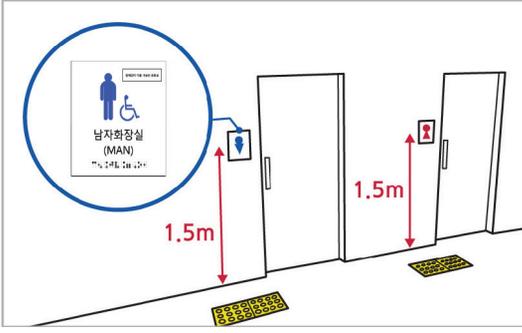
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인들의 이용이 가능한 화장실 (일반사항)

질문 사항	7. 화장실 출입구 옆에 점형블록을 0.3m 이격하여 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 표준형 0.3m 이격 설치	미흡 <input type="checkbox"/> 비표준형 설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>화장실 출입구 옆 벽면에서 0.3m 이격하여 점형블록을 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	8. 남, 여 구분용 점자표지판을 화장실 출입구(문) 옆 벽면의 1.5m 높이에 부착하였습니까?	적용여부		
		<input type="checkbox"/> 1.5m 높이에 부착	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>화장실 출입구 옆 벽면에 남,여 구분용 점자표지판을 부착한 사례 사진</p>		
질문 사항	9. 대변기 세정장치는 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		<input type="checkbox"/> 세정장치 사용 쉬운 형태(①, ②)	<input type="checkbox"/> 세정장치 사용 어려운 형태(③, ④)	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>대변기 세정장치를 광감지식으로 설치한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기



소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (일반사항)

질문 사항	10. 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용 쉬운 형태(①, ②, ③)	<input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용 어려운 형태(④)	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>① 광감지식(설치)</p>	 <p>② 레버식(설치)</p>	 <p>레버식 수도꼭지</p>	 <p>광감지식 수도꼭지</p>
	 <p>③ 누름버튼식(설치)</p>	 <p>④ 핸들식(미흡)</p>		
<p>사용하기 쉬운 형태의 수도꼭지를 설치한 사례 사진</p>				

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

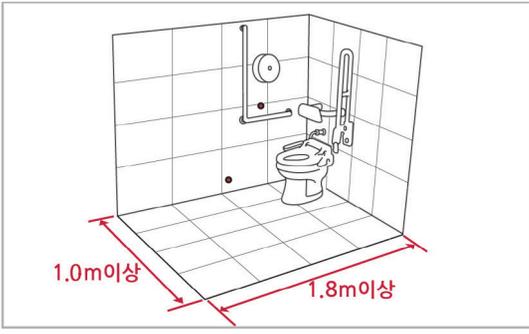
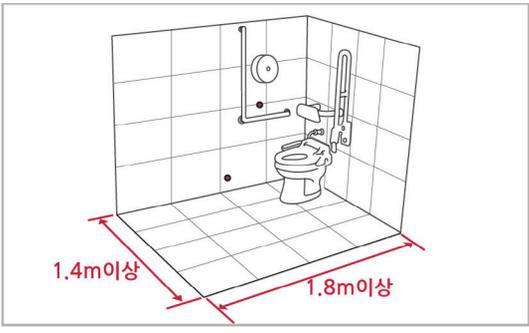

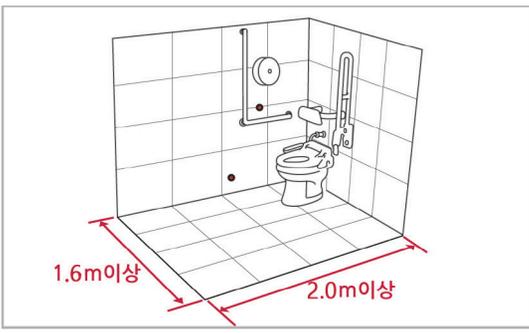
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (대변기)

질문 사항	1-1. 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.0m X 깊이 1.8m 이상입니까? (2005. 12. 29. 이전)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 폭 1.0m X 깊이 1.8m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 폭 1.0m X 깊이 1.8m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				대변기 유효 바닥면적이 1.0m X 깊이 1.8m 이상인 사례 사진
질문 사항	1-2. 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.4m X 깊이 1.8m 이상입니까? (2005. 12. 30. 이후 ~ 2018. 8. 9. 이전)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 폭 1.4m X 깊이 1.8m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 폭 1.4m X 깊이 1.8m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				대변기 유효 바닥면적이 1.4m X 깊이 1.8m 이상인 사례 사진
질문 사항	1-3. 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.6m X 깊이 2.0m 이상입니까? (2018. 8. 10. 이후)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 폭 1.6m X 깊이 2.0m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 폭 1.6m X 깊이 2.0m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				대변기 유효 바닥면적이 1.6m X 깊이 2.0m 이상인 사례 사진

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (대변기)

질문 사항	적용여부	적용여부		
		설치	미흡	미설치
2. 대변기의 좌측 또는 우측에 휠체어의 측면 접근을 위하여 0.75m이상 활동공간을 확보하였습니까?	<input type="checkbox"/> 0.75m이상 <input type="checkbox"/> 0.75m미만 <input type="checkbox"/> 미설치			
상세 이미지	 <p>0.75m 이상</p> <p>0.75m이상 활동공간 확보</p> <p>0.75m 이상</p> <p>대변기 측면에 휠체어의 측면 접근을 위한 활동공간을 확보한 사례 사진</p>			
3-1. 대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭을 0.8m이상 확보 하였습니까? (2018. 8. 9. 이전)	<input type="checkbox"/> 0.8m이상 <input type="checkbox"/> 0.8m미만 <input type="checkbox"/> 미설치			
상세 이미지	 <p>0.8m 이상</p> <p>0.8m 이상</p> <p>0.8m 이상</p> <p>대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭이 0.8m이상인 사례 사진</p>			
3-2. 대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭을 0.9m이상 확보 하였습니까? (2018. 8. 10. 이후)	<input type="checkbox"/> 0.9m이상 <input type="checkbox"/> 0.9m미만 <input type="checkbox"/> 미설치			
상세 이미지	 <p>0.9m 이상</p> <p>0.9m 이상</p> <p>0.9m 이상</p> <p>대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭이 0.9m이상인 사례 사진</p>			

위생시설

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

소변기

세면대


욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (대변기)

질문 사항	4. 대변기 칸막이 출입문의 형태가 미닫이문, 접이문, 밖여닫이문을 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 미닫이문, 접이문, 밖여닫이문	미흡 <input type="checkbox"/> 주름문	미설치 <input type="checkbox"/> 안여닫이 (내부공간 미확보)

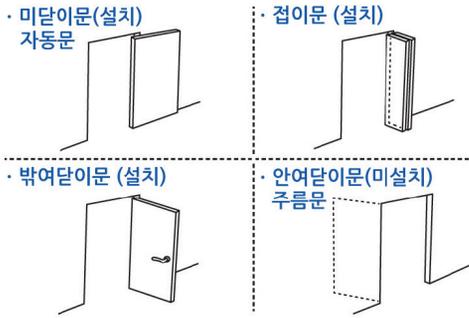
상세 이미지



대변기 칸막이 출입문이 자동문으로 설치된 사례 사진

질문 사항	5. 대변기의 형태가 양변기이며, 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상, 0.45m이하의 높이에 설치되어있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 양변기 설치 및 좌대높이 기준적용	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

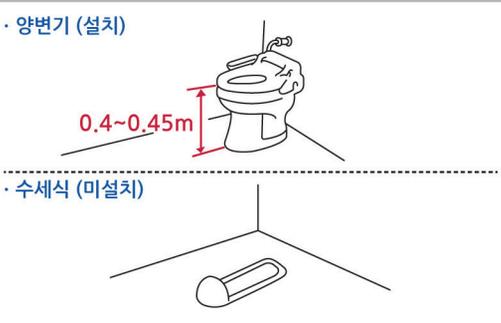상세 이미지



좌대높이가 0.4m이상, 0.45m이하인 양변기를 설치한 사례 사진

질문 사항	6. 대변기에 등받이를 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 등받이 설치	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지



대변기에 등받이를 설치한 사례 사진

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

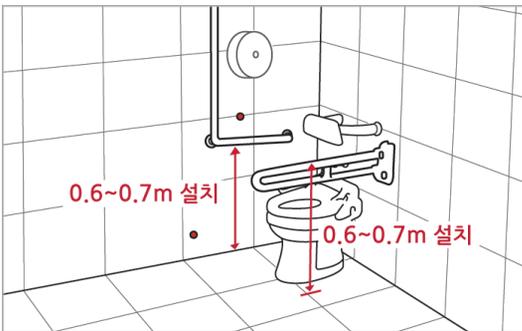
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

· 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (대변기)

<p>질문 사항</p>	<p>7. 변기 전면의 트랩부분에 휠체어의 발판이 닿지 않습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 닿지않음</p>		<p><input type="checkbox"/> 발판닿음</p>
<p>상세 이미지</p>				<p>대변기 전면에서 트랩부분이 휠체어의 발판에 닿지 않는 형태로 된 사례 사진</p>
<p>질문 사항</p>	<p>8. 대변기의 양옆에 수평손잡이가 바닥면으로부터 0.6m이상, 0.7m이하의 높이에 설치되어있습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 0.6m이상 ~ 0.7m이하</p>	<p><input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만 설치</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>				<p>대변기 양옆 0.6m~0.7m 높이에 수평손잡이를 설치한 사례 사진</p>
<p>질문 사항</p>	<p>9. 벽측 수평손잡이는 변기 중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치하였습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 0.4m이내</p>	<p><input type="checkbox"/> 0.75m미만</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>양옆 수평손잡이의 간격을 0.7m 내외로 할 수 있습니다.</p>			<p>벽측 수평손잡이를 변기 중심에서 0.4m이내의 지점에 설치한 사례 사진</p>

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

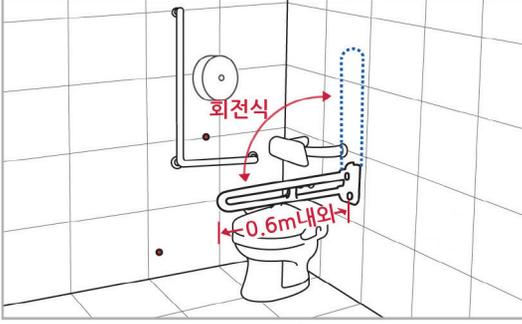
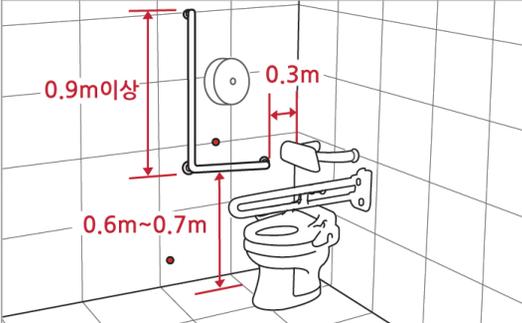
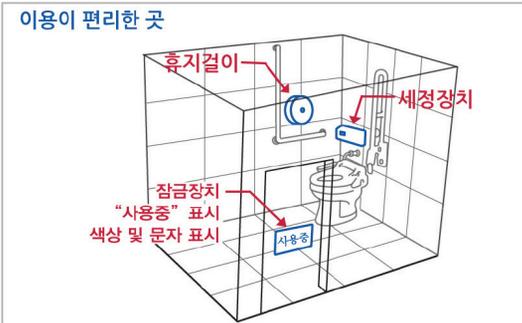
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (대변기)

질문 사항	10. 다른쪽 수평손잡이는 0.6m내외의 길이로 회전식으로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 회전식 손잡이	미흡 <input type="checkbox"/> 고정식 손잡이	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>0.6m내외의 길이의 회전식 수평손잡이를 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	11. 대변기의 한쪽 옆에 수직손잡이를 바닥면으로부터 0.6m 내외의 높이에 설치하고, 길이는 0.9m이상으로 벽에 고정하여 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.9m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 0.9m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>수직손잡이를 규정에 맞게 벽에 고정하여 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	12. 화장실의 세정장치, 휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하고, 출입문에는 화장실 사용여부를 시각적으로 알 수 있는 설비 및 잠금장치를 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 기준적용	미흡 <input type="checkbox"/> 미흡설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	<p>이용이 편리한 곳</p>    <p>세정장치, 휴지걸이 및 잠금장치를 규정대로 설치한 사례 사진</p>			

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (대변기)

질문 사항	13. 비상사태 대비 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6m~0.9m사이의 높이에 설치되어 있습니까? (바닥면으로부터 0.2m 내외의 높이에서도 이용 가능해야함)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 기준적용	미흡 <input type="checkbox"/> 미흡설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>비상용 벨을 규정에 맞는 높이에 설치한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

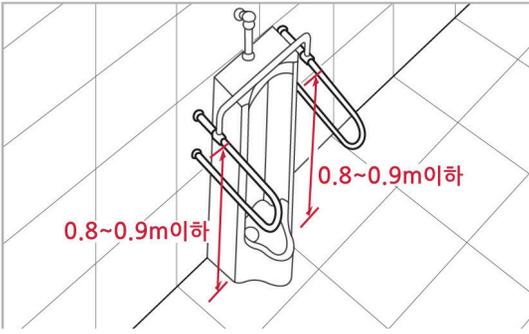
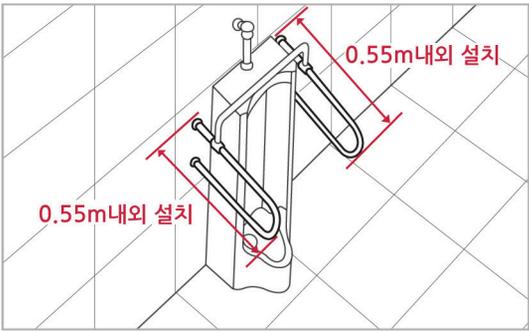
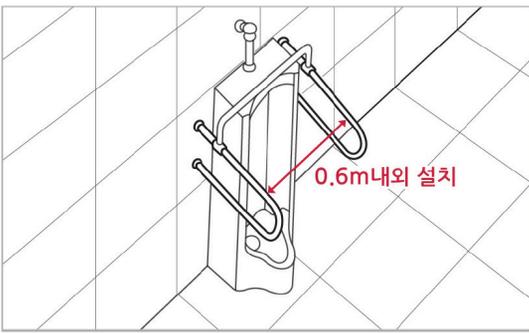
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

장애인의 이용이 가능한 화장실 (소변기)

질문 사항	1. 수평손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8m이상 0.9m이하에 설치되어있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.8m이상 ~ 0.9m이하	미흡 <input type="checkbox"/> 0.8m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				
		수평손잡이를 0.8m~0.9m 높이에 설치한 사례 사진		
질문 사항	2. 수평손잡이의 길이는 벽면으로부터 0.55m내외로 설치되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.55m내외	미흡 <input type="checkbox"/> 0.55m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				
		수평손잡이를 벽면으로부터 0.55m내외로 설치한 사례 사진		
질문 사항	3. 좌우 수평손잡이의 간격은 0.6m내외로 설치되어있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.6m내외	미흡 <input type="checkbox"/> 0.6m초과	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				
		좌우 수평손잡이 간격을 0.6m내외로 설치한 사례 사진		

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

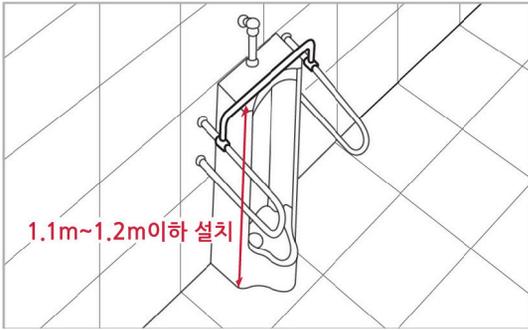
소변기


세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (소변기)

질문 사항	4. 수직손잡이의 높이는 바닥면으로부터 1.1m이상 1.2m이하에 설치되어있습니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 1.1m이상 ~ 1.2m이하	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	 <p>1.1m~1.2m이하 설치</p>			수직손잡이를 1.1m~1.2m 높이에 사례 사진	

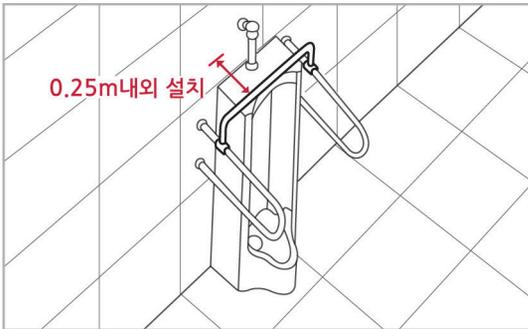질문 사항	5. 수직손잡이는 벽면으로부터 0.25m내외로 돌출하여 설치되어 있습니까?	적용여부			
		설치 <input type="checkbox"/> 0.25m내외	미흡 <input type="checkbox"/> 0.25m초과	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
상세 이미지	 <p>0.25m내외 설치</p>			돌출폭이 벽면으로부터 0.25m 내외인 수직손잡이 사례 사진	

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

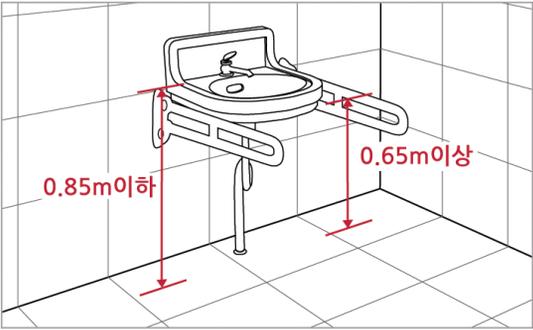
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (세면대)

<p>질문 사항</p> <p>1. 세면대의 상단높이가 바닥면으로부터 0.85m이하, 하단 높이는 0.65m이상으로 설치되어있습니까?</p>	<p>적용여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치</th> <th>미흡</th> <th>미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 상단높이가 0.85m이하, 하단높이가 0.65m이상</td> <td><input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만</td> <td><input type="checkbox"/> 미설치</td> </tr> </tbody> </table>			설치	미흡	미설치	<input type="checkbox"/> 상단높이가 0.85m이하, 하단높이가 0.65m이상	<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치
설치	미흡	미설치							
<input type="checkbox"/> 상단높이가 0.85m이하, 하단높이가 0.65m이상	<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치							
<p>상세 이미지</p> 	 <p>상단높이가 0.85m, 하단높이가 0.65m이상 설치된 세면대 사례 사진</p>								
<p>질문 사항</p> <p>2. 세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 되어있습니까?</p>	<p>적용여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치</th> <th>미흡</th> <th>미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 있는 형태</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 없는 형태</td> </tr> </tbody> </table>			설치	미흡	미설치	<input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 있는 형태		<input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 없는 형태
설치	미흡	미설치							
<input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 있는 형태		<input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 없는 형태							
<p>상세 이미지</p> 	 <p>세면대 하부에 무릎 및 휠체어 발판이 들어갈 수 있는 형태 사례 사진</p>								
<p>질문 사항</p> <p>3. 수도꼭지 냉·온수의 구분이 점자로 표시되어 있습니까?</p>	<p>적용여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치</th> <th>미흡</th> <th>미설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 냉·온수 구분 점자표시</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 미설치</td> </tr> </tbody> </table>			설치	미흡	미설치	<input type="checkbox"/> 냉·온수 구분 점자표시		<input type="checkbox"/> 미설치
설치	미흡	미설치							
<input type="checkbox"/> 냉·온수 구분 점자표시		<input type="checkbox"/> 미설치							
<p>상세 이미지</p> 	 <p>수도꼭지의 냉·온수 구분이 점자로 되어있는 사례 사진</p>								

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

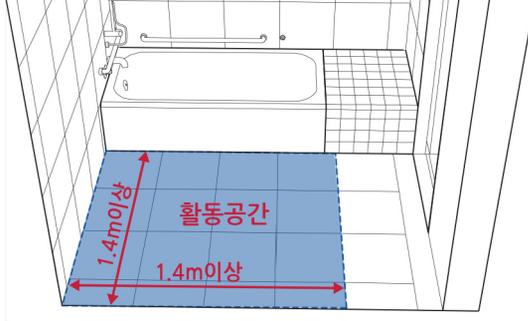
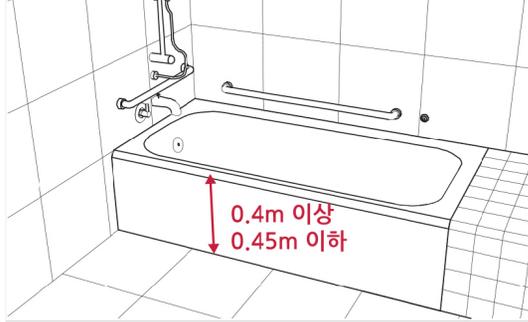
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

· 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (욕실)

<p>질문 사항</p>	<p>1. 장애인 등이 접근이 가능한 통로에 욕실을 설치하였습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 1.2m이상</p>	<p><input type="checkbox"/> 0.9m이상</p>	<p><input type="checkbox"/> 0.9m미만</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>장애인 욕실</p> <p>통로 1.2m이상</p> <p>*휠체어의 방향전환이 필요한 통로의 경우 1.5mX1.5m이상의 활동공간 확보</p>	 <p>욕실 접근 통로의 유효폭이 1.2m이상인 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>2. 욕조의 전면에 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간이 확보되어 있습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m이상</p>	<p><input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m미만</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>활동공간</p> <p>1.4m이상</p> <p>1.4m이상</p>	 <p>욕실 접근 통로의 유효폭이 1.4m이상인 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>3. 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상 0.45m이하입니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 0.4m~.045m사이</p>	<p><input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>0.4m 이상</p> <p>0.45m 이하</p>	 <p>욕조의 높이가 바닥면으로부터 0.4m이상, 0.45m이하인 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

소변기

세면대


욕실

샤워실/탈의실

• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (욕실)

질문 사항	4. 바닥면의 기울기는 1/30이하입니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 1/30이하	<input type="checkbox"/> 1/30초과	

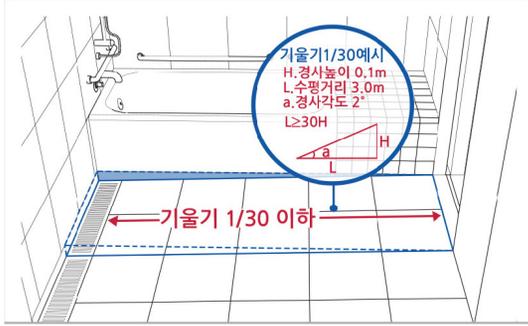상세 이미지



바닥면의 기울기가 1/30이하인 욕실 바닥 사례 사진

질문 사항	5. 욕실 및 욕조의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄럽지 않은 재질로 마감하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 (①, ②, ③)		<input type="checkbox"/> 미끄러움 (④)


상세 이미지



미끄럽지 않은 재질로 마감한 욕실 바닥 사례 사진

질문 사항	6. 욕조의 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용이 쉬운 형태(①, ②, ③)	<input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용이 어려운 형태(④)	<input type="checkbox"/> 미설치

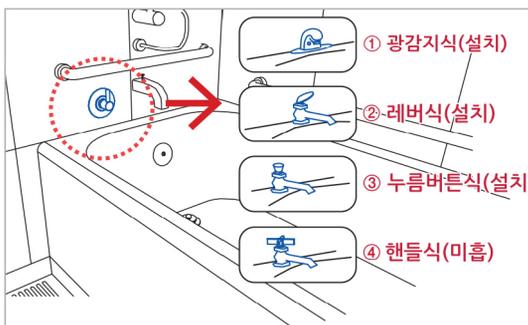상세 이미지



사용하기 쉬운 형태의 수도꼭지 사례 사진

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

· 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (욕실)

질문 사항	7. 샤워기는 앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 손이 도달할 수 있는 위치에 설치		<input type="checkbox"/> 손이 도달하기 어려운 위치에 설치


상세 이미지



사용하기 쉬운 형태의 샤워기 사례 사진

질문 사항	8. 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 비상용 벨을 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 손이 닿는 위치에 비상용 벨 설치	<input type="checkbox"/> 손이 닿지 않는 위치에 비상용 벨 설치	<input type="checkbox"/> 미설치

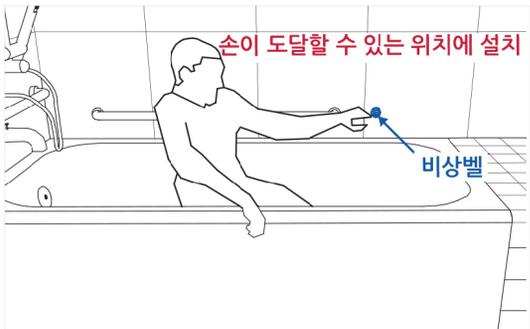상세 이미지



비상용 벨 설치 사례 사진

위생시설

편의시설 자가진단 [위생시설]

- 화장실
- 대변기
- 소변기
- 세면대
- 욕실
- 샤워실/탈의실

· 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (샤워실/탈의실)

질문 사항	1. 휠체어가 접근 가능한 통로에 연결하여 장애인 등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실을 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 1.2m이상	<input type="checkbox"/> 0.9m이상	<input type="checkbox"/> 0.9m미만

상세 이미지

장애인 샤워실

통로 1.2m 이상

*휠체어의 방향전환이 필요한 통로의 경우 1.5mX1.5m이상의 활동공간 확보



욕실 접근 통로의 유효폭이 1.2m이상인 사례 사진

질문 사항	2. 샤워실(샤워부스를 포함)의 유효바닥면적은 0.9mX.9m 또는 0.75mX1.3m이상으로 확보하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 0.9mX.9m 또는 0.75mX1.3m이상	<input type="checkbox"/> 0.9mX.9m 또는 0.75mX1.3m미만	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

0.9m 이상

0.9m 이상

0.75m 이상

1.3m 이상



샤워실의 적절한 면적 확보 사례 사진

질문 사항	3. 샤워실 바닥면의 기울기는 1/30이하입니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 1/30이하	<input type="checkbox"/> 1/30초과	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

기울기 1/30 이하

기울기 1/30에서
H.경사높이 0.1m
L.수평거리 3.0m
a.경사각도 2°
L ≥ 30H



샤워실 바닥 기울기가 1/30이하인 사례 사진

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

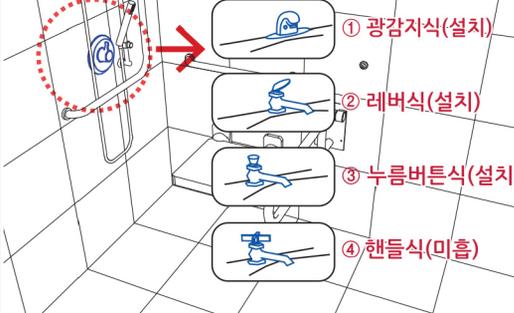
소변기

세면대

욕실

샤워실/탈의실

· 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (샤워실/탈의실)

질문 사항	4. 샤워실의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄럽지 않은 재질로 마감하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 (①, ②, ③)	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미끄러움 (④)
상세 이미지	 <p>① 모자이크타일(설치) ② 미끄럼방지타일(설치) ③ 미끄럼방지(설치) ④ 미끄러운타일(미설치)</p>	 <p>모자이크타일 미끄럼방지타일</p> <p>미끄럽지 않은 재질로 마감한 욕실 바닥 사례 사진</p>		
질문 사항	5. 샤워기의 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용이 쉬운 형태(①, ②, ③)	미흡 <input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용이 어려운 형태(④)	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>① 광감지식(설치) ② 레버식(설치) ③ 누름버튼식(설치) ④ 핸들식(미흡)</p>	 <p>누름버튼식 수전 레버식 수전</p> <p>사용하기 쉬운 형태의 수도꼭지 사례 사진</p>		
질문 사항	6. 샤워기는 앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 높낮이 조절가능	미흡 <input type="checkbox"/> 고정식 입식샤워기	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>손이 도달할 수 있는 거리</p>	 <p>앉은채 손이 쉽게 닿을 수 있는 거리</p> <p>샤워기의 이용이 용이함에 대한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [위생시설]

화장실

대변기

소변기


세면대

욕실

샤워실/탈의실


• 장애인등의 이용이 가능한 화장실 (샤워실/탈의실)

질문 사항	7. 샤워실에 샤워용 접이식 의자를 바닥면으로부터 0.4m이상, 0.45m이하의 높이로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.4m~0.45m사이	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

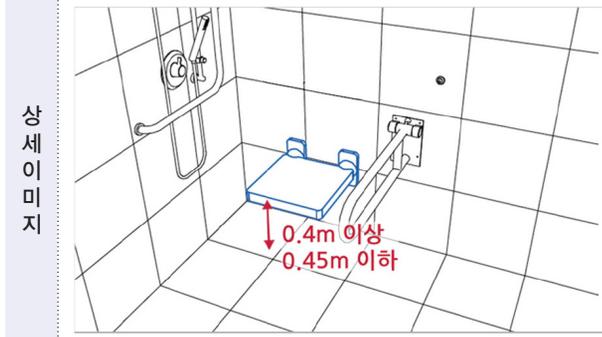


샤워실 접이식 의자 높이의 적정함에 대한 사례 사진

질문 사항	8. 탈의실 수납공간의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상, 1.2m 이하로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.4m~1.2m사이	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

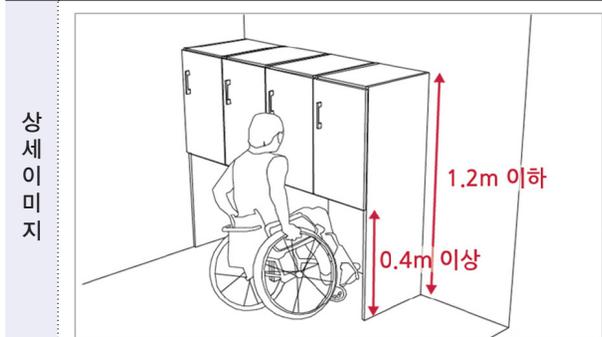

수납공간 높이의 적정함에 대한 사례 사진

질문 사항	9. 탈의실 수납공간의 하부에 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 되어있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 발판이 들어갈 수 있도록 깊이 0.45m 이상 확보	미흡 <input type="checkbox"/> 깊이 0.45m 이하	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

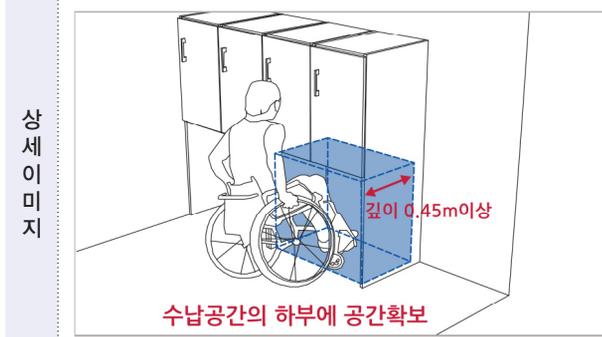

수납공간 하부 공간 확보 사례 사진



안내시설

01. 점자블록 60

02. 유도 및 안내설비 64

03. 경보 및 피난설비 66


편의시설 자가진단 [안내시설]

점자블록 유도 및 안내설비 경보 및 피난설비


• 점자블록 (건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.)

질문 사항	1. 점자블록은 감지용 점형블록과 유도형 선형블록을 사용하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 점형블록, 선형블록 사용	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지



점형블록




선형블록





감지용 점형블록과 유도형 선형블록 사례 사진

질문 사항	2. 점자블록의 크기가 0.3mX0.3m인 표준형을 설치하였고, 바닥재의 높이와 동일하게 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 표준형으로 높이차 없이 설치	미흡 <input type="checkbox"/> 비표준형 설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

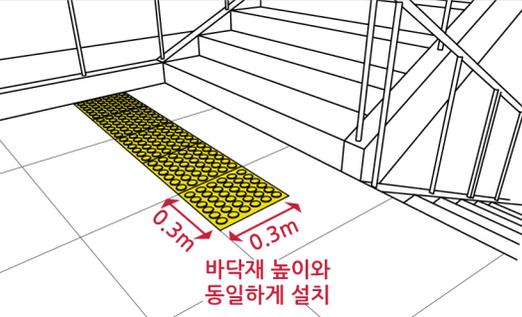상세 이미지




바닥재 높이와 동일하게 설치

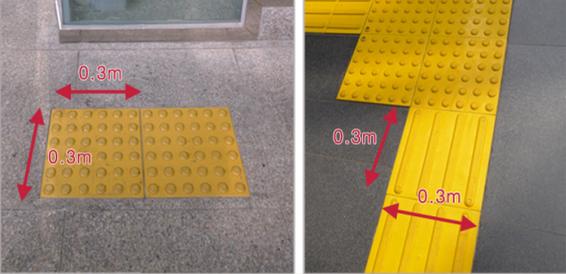


표준형 점자블록을 바닥재와 높이차 없이 설치한 사례 사진

질문 사항	3. 점형블록은 블록당 36개의 돌출점을 가지고있는 표준형으로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 표준형 설치	미흡 <input type="checkbox"/> 비표준형 설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지



36개의 돌출점

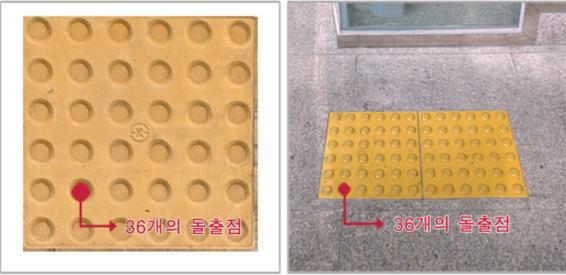

표준형 점형블록을 설치한 사례 사진

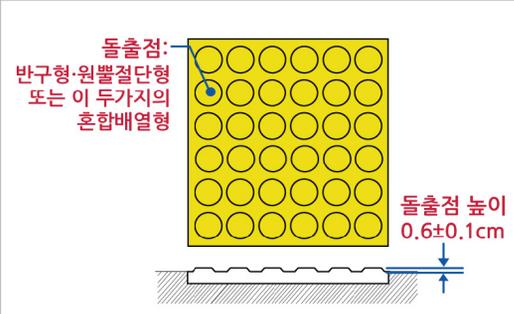
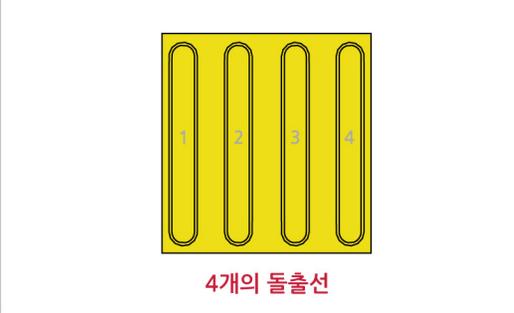
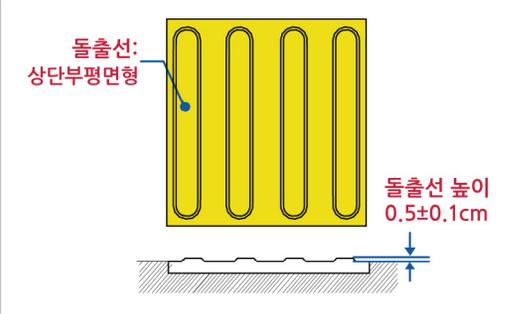
편의시설 자가진단 [안내시설]

점자블록

유도 및 안내설비

경보 및 피난설비

• 점자블록 (건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.)

질문 사항	4. 점형블록의 돌출점은 반구형, 원뿔절단형 또는 이 두 가지의 혼합배열형으로 되어있고, 돌출점의 높이는 $0.6 \pm 0.1\text{cm}$ 로 되어있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞음	<input type="checkbox"/> 규정미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				돌출점 형태를 규정에 맞게 설치한 점형블록 사례 사진
질문 사항	5. 선형블록은 블록 당 4개의 돌출선을 가진 표준형으로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 표준형 설치	<input type="checkbox"/> 비표준형 설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				표준형 선형블록을 설치한 사례 사진
질문 사항	6. 선형블록의 돌출선은 상단부 평면형이고 돌출선의 높이는 $0.5 \pm 0.1\text{cm}$ 로 되어있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞음	<input type="checkbox"/> 규정미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				돌출선 형태를 규정에 맞게 설치한 선형블록 사례 사진

편의시설 자가진단 [안내시설]


- 점자블록
- 유도 및 안내설비
- 경보 및 피난설비

• 점자블록 (건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.)


질문 사항	7. 점자블록의 색상은 황색으로 설치되어있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 황색설치	미흡 <input type="checkbox"/> 돌출점, 돌출선만 황색	미설치 <input type="checkbox"/> 바닥과 비슷한 색, 스테인레스



질문 사항	8. 실외에 설치하는 점자블록은 햇빛이나 불빛 등에 반사되거나, 눈, 비 등에 미끄럽지 않은 재질을 사용하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 반사되거나 미끄럽지 않은 재질(①, ②,)	미흡 <input type="checkbox"/> 반사되고 미끄러운 재질(③, ④)	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

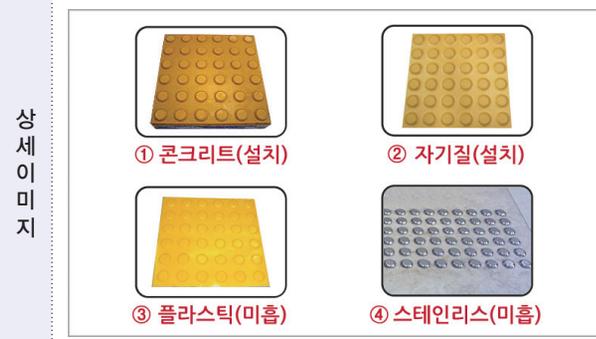

질문 사항	9. 점형블록이 계단·장애이용 승강기·화장실·승강장 등 시각 장애인을 유도할 필요가 있거나 위험한 장소의 0.3m 전면과 선형블록이 시작·교차·굴절되는 지점에 설치되어있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	미흡 <input type="checkbox"/> 규정에 미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

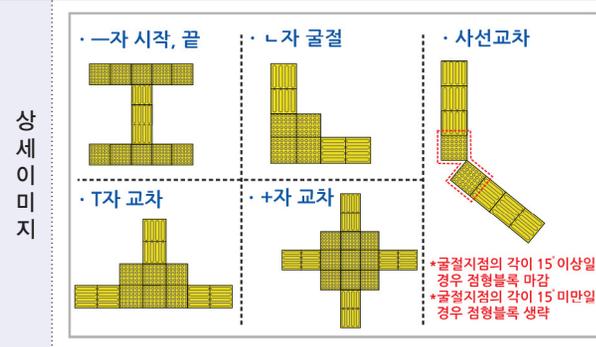

안내시설

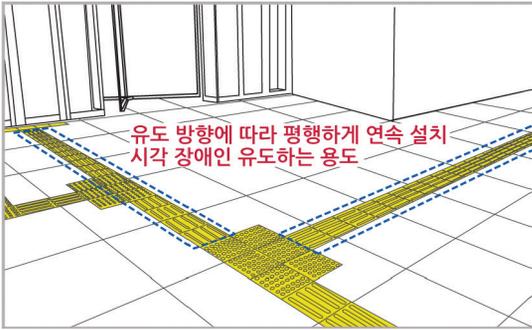
편의시설 자가진단 [안내시설]

점자블록

유도 및 안내설비

경보 및 피난설비

• 점자블록 (건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.)

질문 사항	10. 건축물 주출입구와 연결된 접근로에 신행블록을 시각장애인을 유도하는 용도로 유도방향에 따라 평행하게 연속하여 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 규정에 맞음	미흡 <input type="checkbox"/> 규정미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>유도 방향에 따라 평행하게 연속 설치 시각 장애인 유도하는 용도</p>	 <p>접근로에서 시각장애인을 유도하는 용도로 쓴 신행블록 사례 사진</p>		

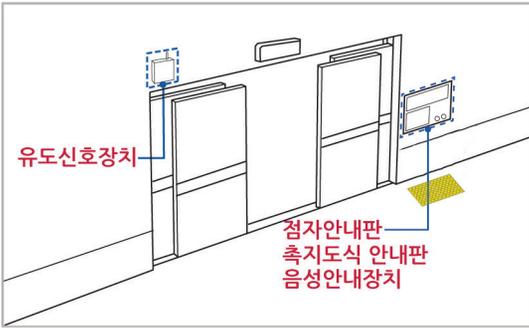
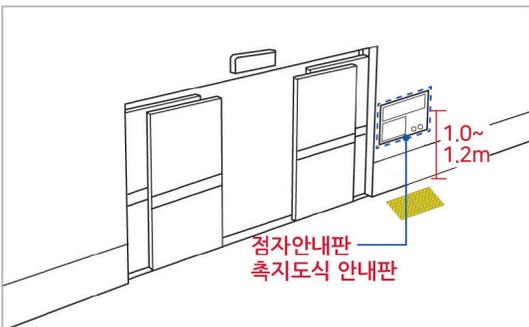
편의시설 자가진단 [안내시설]

점자블록

유도 및 안내설비

경보 및 피난설비

• 시각 및 청각장애인 유도·안내설비

질문 사항	적용여부	적용여부		
		설치	미흡	미설치
1. 건축물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성 안내 장치 또는 기타 유도신호장치가 1개 이상 설치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/> 1개 이상 설치	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지 	 촉지도식 안내판 설치	 점자 안내판 설치	주출입구 부근에 촉지도식 안내판과 점자안내판을 설치한 사례 사진	
2. 점자안내판 또는 촉지도식 안내판에 주요시설 또는 방의 배치기 점자, 양각면 또는 선으로 간략하게 표시되어 있습니까?	<input type="checkbox"/> 주요시설 점자, 양각으로 표시	<input type="checkbox"/> 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지 	 촉지도식 안내판 설치		주요시설의 배치를 점자, 선으로 표시한 안내판 사례 사진	
3. 점자안내판 또는 촉지도식 안내판은 점자안내표시 또는 촉지도의 중심선이 바닥면으로부터 1.0m~1.2m 범위 안에 있도록 설치 되어 있습니까?	<input type="checkbox"/> 1.0m~1.2m 사이에 설치	<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지 	 1.0~1.2m	 1.0~1.2m	안내판 중심선 높이를 1.0m~1.2m 범위안에 설치한 사례 사진	

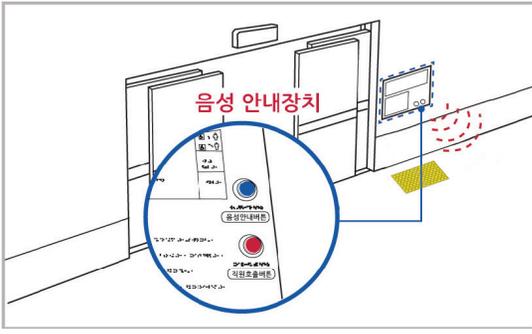
편의시설 자가진단 [안내시설]

점자블록

유도 및 안내설비

경보 및 피난설비

• 시각 및 청각장애인 유도·안내설비

질문 사항	4. 시각장애인을 위한 음성안내장치는 주요시설 또는 방의 배치를 음성으로 안내하도록 되어있습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
	<input type="checkbox"/> 주요시설 음성안내			<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>시각장애인을 위해 주요시설 배치를 안내하는 음성안내장치 사례 사진</p>		
질문 사항	5. 시각장애인을 위한 유도신호장치는 음향·시각·음색 등을 고려하여 설치하였습니까?	적용여부		
	<input type="checkbox"/> 설치			<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>시각장애인을 위한 유도신호장치가 설치된 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [안내시설]


점자블록

유도 및 안내설비

경보 및 피난설비

• 시각 및 청각장애인 경보·피난설비 [소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률]에 따른다.)

질문 사항	적용여부	적용여부		
		설치	미흡	미설치
1. 청각장애이용 피난구유도등, 통로유도등 및 시각장애이용 경보 설비 등이 설치되어있습니까?	<input type="checkbox"/> 피난구유도등, 통로유도등, 경보설비출구까지 연속설치 <input type="checkbox"/> 피난구유도등, 통로유도등, 경보설비출구까지 비연속설치 <input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지 				피난구유도등, 통로유도등, 경보설비가 설치된 사례 사진
2. 비상벨설비 주변에 청각장애인을 위한 점멸형태의 비상경보등이 함께 설치되어있습니까?	<input type="checkbox"/> 비상벨주변 비상경보등 출구까지 연속설치 <input type="checkbox"/> 비상벨주변 비상경보등 출구까지 비연속설치 <input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지 				비상벨 주변에 점멸형태의 비상경보등을 함께 설치한 사례 사진
3. 시각 및 청각장애이용 피난구유도등이 화재발생 시 점멸과 동시에 음성으로 출력될 수 있도록 설치하였습니까?	<input type="checkbox"/> 설치 <input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지 				점멸과 동시에 음성으로 출력되는 유도등을 설치한 사례 사진

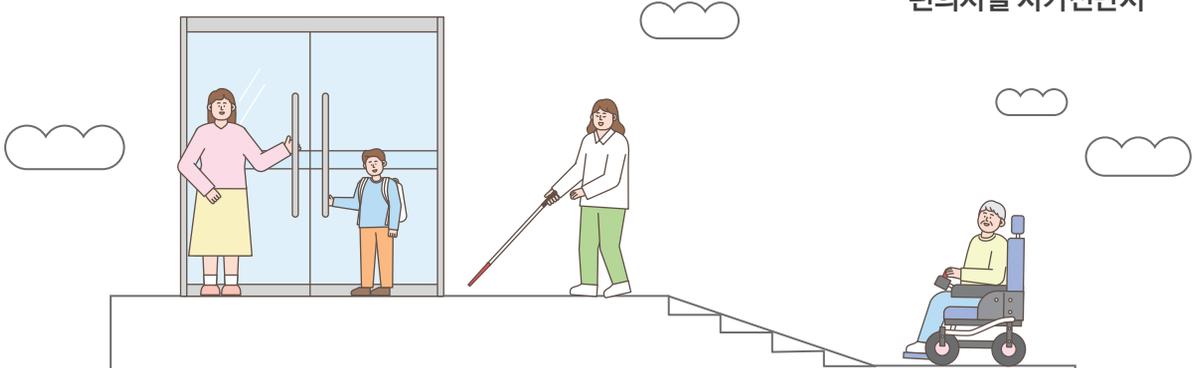

그 밖의 시설

01. 객실 / 침실	68
02. 관람석 / 열람석	79
03. 접수대 / 작업대	81
04. 매표소 / 판매기 / 음료대	82
05. 임산부 등을 위한 휴게시설	85
06. 비치용품	87




편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

- 객실/침실
- 관람석/열람석
- 접수대/작업대
- 매표소/판매기/음료대
- 임산부휴게시설
- 비치용품


장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	1. 객실 또는 침실을 식당·로비 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 연속설치		<input type="checkbox"/> 미설치

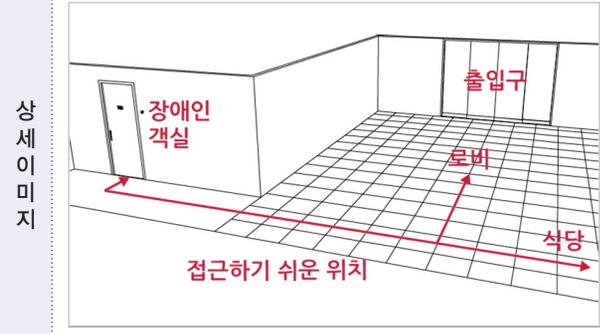


장애인 객실의 위치 사례 사진

질문 사항	2. 객실 또는 침실 내부에 휠체어가 회전할 수 있는 공간이 확보 되었습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m이상	<input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m미만	<input type="checkbox"/> 미설치

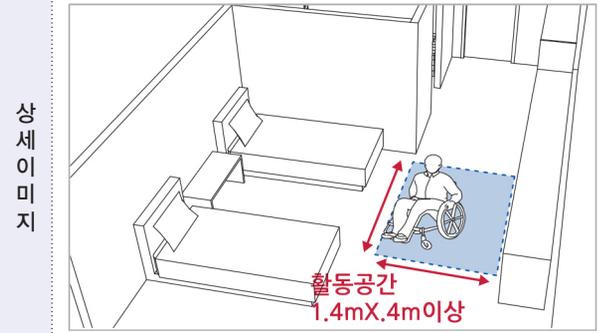

객실 내 휠체어 이동공간 확보 사례 사진

질문 사항	3. 침대의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상 0.45m이하이며, 그 측면에 1.2m이상의 활동공간을 확보하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 높이 0.4m~0.45m 사이, 측면 1.2m이상	<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치

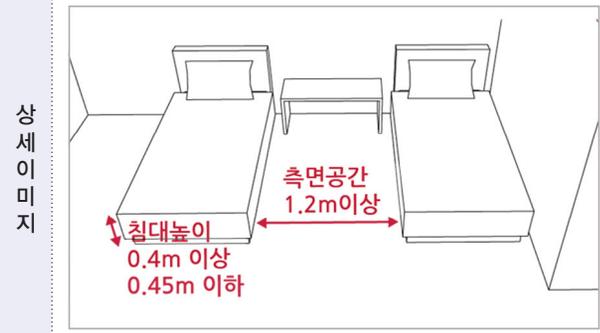

침대 옆 공간확보 및 침대높이의 적정함에 대한 사례 사진

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

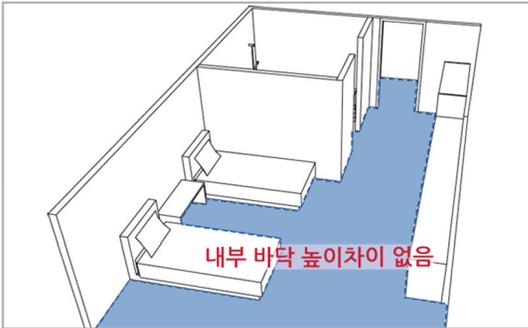
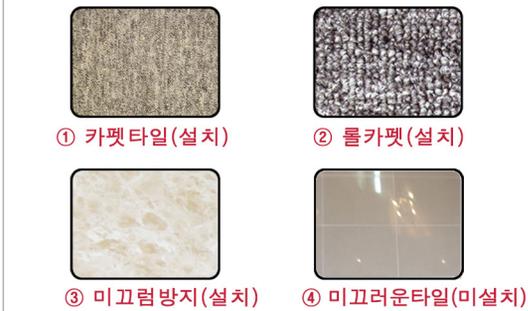
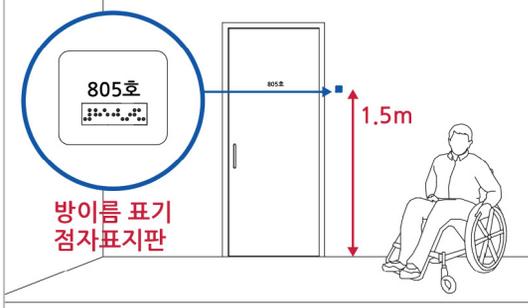
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

· 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	4. 객실 또는 침실의 바닥면을 높이차이 없이 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 높이차이 없음		<input type="checkbox"/> 높이차이 있음
상세 이미지		 <p>객실 내 바닥 높이차이가 없는 사례 사진</p>		
질문 사항	5. 바닥표면은 미끄럽지 않은 재료로 평탄하게 마감하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 (①, ②, ③)		<input type="checkbox"/> 미끄러움 (④)
상세 이미지		 <p>미끄럽지 않은 재료로 마감한 객실 바닥 사례 사진</p>		
질문 사항	6. 출입문 옆 벽면의 1.5m 높이에 방 이름을 표기한 점자표지판을 부착하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정미흡	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>출입문 옆 벽면 점자 표지판 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

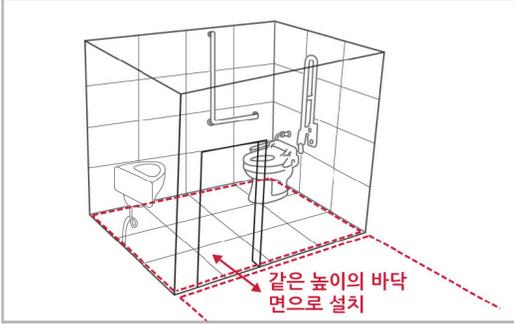
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	7. 화장실의 바닥면을 높이차이 없이 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 높이차이 없음		<input type="checkbox"/> 높이차이 있음
상세 이미지	 <p>같은 높이의 바닥면으로 설치</p>	 <p>바닥면에 높이차이가 없는 화장실 사례 사진</p>		
질문 사항	8. 화장실의 바닥표면은 미끄럽지 않은 재질로 마감하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 미끄럽지 않음 (①, ②, ③)		<input type="checkbox"/> 미끄러움 (④)
상세 이미지	 <p>① 모자이크타일(설치) ② 미끄럼방지타일(설치) ③ 미끄럼방지(설치) ④ 미끄러운타일(미설치)</p>	 <p>미끄럽지 않은 재질로 마감한 화장실 바닥 사례 사진</p>		
질문 사항	9. 대변기 세정장치는 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 세정장치 사용 쉬운 형태 (①, ②③)	<input type="checkbox"/> 세정장치 사용 어려운 형태 (③, ④)	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>① 광감지식(설치) ② 벽맞바닥누름(설치) ③ 측면레버(미흡) ④ 후면레버(미흡)</p>	 <p>대변기 세정장치를 광감지식으로 설치한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람식/열람식

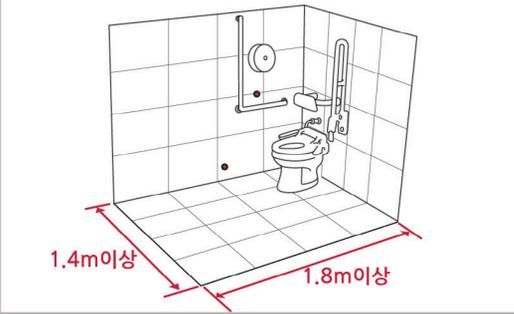
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

· 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실


질문 사항	10. 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용 쉬운 형태(①, ②, ③)	미흡 <input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용 어려운 형태(④)	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>① 광감지식(설치) ② 레버식(설치)</p> <p>③ 누름버튼식(설치) ④ 핸들식(미흡)</p>	 <p>레버식 수도꼭지 광감지식 수도꼭지</p> <p>사용하기 쉬운 형태의 수도꼭지를 설치한 사례 사진</p>		
질문 사항	11-1. 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.0m X 깊이 1.8m 이상입니까? (2005. 12. 29. 이전)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 폭 1.0m X 깊이 1.8m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 폭 1.0m X 깊이 1.8m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>1.0m 이상 1.8m 이상</p>	 <p>대변기 유효 바닥면적이 1.0m X 깊이 1.8m 이상인 사례 사진</p>		
질문 사항	11-2. 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.4m X 깊이 1.8m 이상입니까? (2005. 12. 30. 이후 ~ 2018. 8. 9. 이전)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 폭 1.4m X 깊이 1.8m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 폭 1.4m X 깊이 1.8m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>1.4m 이상 1.8m 이상</p>	 <p>대변기 유효 바닥면적이 1.4m X 깊이 1.8m 이상인 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

- 객실/침실
- 관람석/열람석
- 접수대/작업대
- 매표소/판매기/음료대
- 임산부휴게시설
- 비치용품


장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	11-3. 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.6m X 깊이 2.0m 이상입니까? (2018. 8. 10. 이후)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 폭 1.6m X 깊이 2.0m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 폭 1.6m X 깊이 2.0m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

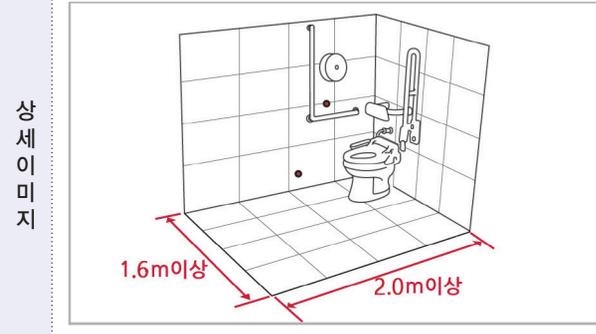


대변기 유효 바닥면적이 1.6m X 깊이 2.0m 이상인 사례 사진

질문 사항	12. 대변기의 좌측 또는 우측에 휠체어의 측면 접근을 위하여 0.75m 이상 활동공간을 확보하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.75m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 0.75m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

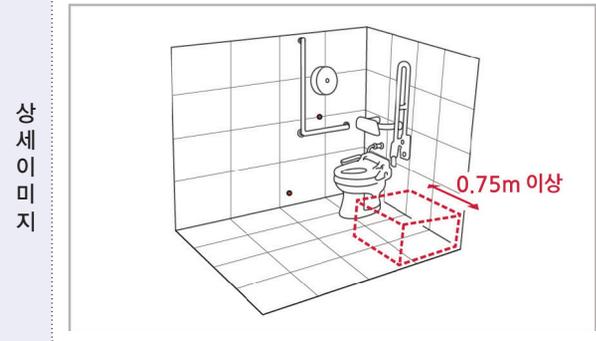

대변기 측면에 휠체어의 측면 접근을 위한 활동공간을 확보한 사례 사진

질문 사항	13-1. 대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭을 0.8m 이상 확보하였습니까? (2018. 8. 9. 이전)	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.8m 이상	미흡 <input type="checkbox"/> 0.8m 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

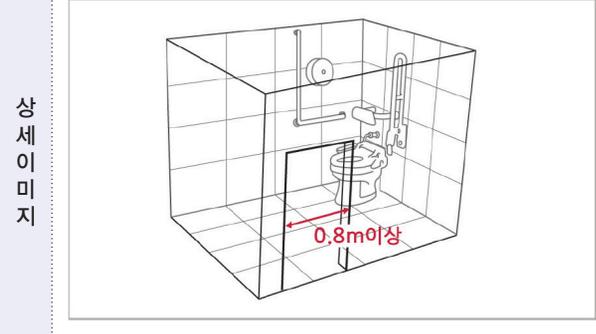

대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭이 0.8m 이상인 사례 사진

그 밖의 시설

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

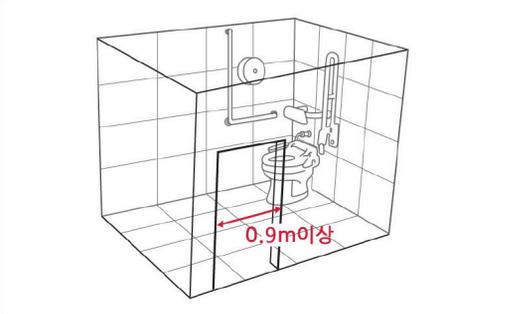
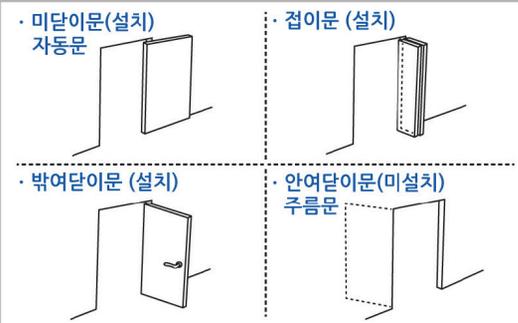
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

• 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

<p>질문 사항</p>	<p>13-2. 대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭을 0.9m이상 확보 하였습니까? (2018. 8. 10. 이후)</p>	<p>적용 여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 0.9m이상</p>	<p><input type="checkbox"/> 0.9m미만</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		 <p>대변기 칸막이 출입문의 통과 유효폭이 0.9m이상인 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>14. 대변기 칸막이 출입문의 형태가 미닫이문, 접이문, 밖여닫이 문을 설치하였습니까?</p>	<p>적용 여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 미닫이문, 접이문, 밖여닫이문</p>	<p><input type="checkbox"/> 주름문</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		 <p>대변기 칸막이 출입문이 자동문으로 설치된 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>15. 대변기의 양옆에 수평손잡이가 바닥면으로부터 0.6m이상, 0.7m이하의 높이에 설치되어있습니까?</p>	<p>적용 여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 0.6m이상 ~ 0.7m이하</p>	<p><input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만 설치</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		 <p>대변기 양옆 0.6m~0.7m 높이에 수평손잡이를 설치한 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

장애인의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	16. 벽측 수평손잡이는 변기 중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.4m이내	미흡 <input type="checkbox"/> 0.75m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지



벽측 수평손잡이를 변기 중심에서 0.4m이내의 지점에 설치한 사례 사진

질문 사항	17. 다른쪽 수평손잡이는 0.6m내외의 길이로 회전식으로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 회전식 손잡이	미흡 <input type="checkbox"/> 고정식 손잡이	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치


상세 이미지



0.6m내외의 길이의 회전식 수평손잡이를 설치한 사례 사진

질문 사항	18. 화장실의 세정장치·휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 기준적용	미흡 <input type="checkbox"/> 미흡설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

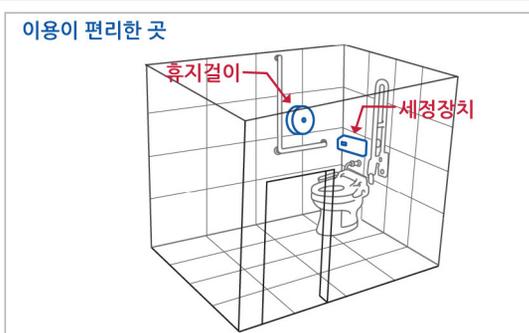상세 이미지



세정장치, 휴지걸이를 규정대로 설치한 사례 사진

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람식/열람석

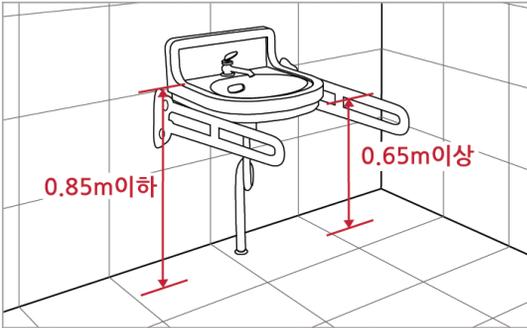
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

• 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

<p>질문 사항</p>	<p>19. 세면대의 상단높이가 바닥면으로부터 0.85m이하, 하단 높이는 0.65m이상으로 설치되어있습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
<p>상세 이미지</p>		<p>설치</p> <p><input type="checkbox"/> 상단높이 0.85m이하, 하단높이 0.65m이상</p>	<p>미흡</p> <p><input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만</p>	<p>미설치</p> <p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>질문 사항</p>	<p>20. 세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 되어있습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
<p>상세 이미지</p>		<p>설치</p> <p><input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 있는 형태</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p> <p><input type="checkbox"/> 발판 들어갈 수 없는 형태</p>
<p>질문 사항</p>	<p>21. 수도꼭지 냉·온수의 구분이 점자로 표시되어 있습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
<p>상세 이미지</p>		<p>설치</p> <p><input type="checkbox"/> 냉·온수 구분 점자표시</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p> <p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		<p>수도꼭지의 냉·온수 구분이 점자로 되어있는 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

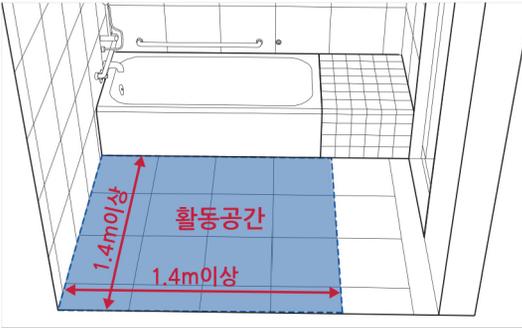
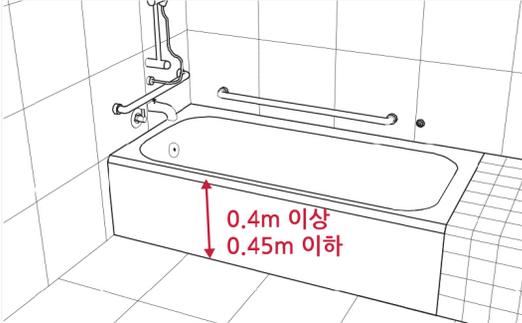
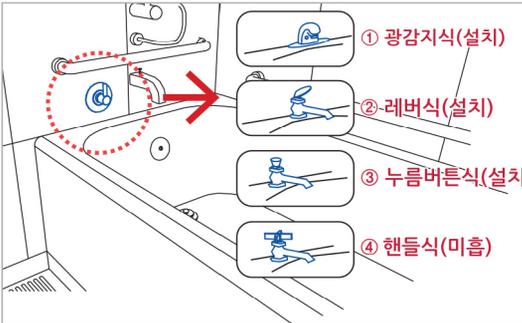
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	22. 욕조의 전면에 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간 (1.4mX1.4m)이 확보되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>욕실 접근 통로의 유효폭이 1.4m이상인 사례 사진</p>		
질문 사항	23. 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4m이상 0.45m이하입니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.4m~0.45m사이	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>욕조의 높이가 바닥면으로부터 0.4m이상, 0.45m이하인 사례 사진</p>		
질문 사항	24. 욕조의 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용이 쉬운 형태(①, ②, ③)	미흡 <input type="checkbox"/> 수도꼭지 사용이 어려운 형태(④)	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>사용하기 쉬운 형태의 수도꼭지 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

· 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	적용여부	적용여부		
		설치	미흡	미설치
25. 샤워기는 앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하였습니까?	<input type="checkbox"/> 손이 도달할 수 있는 위치에 설치 <input type="checkbox"/> 손이 도달하기 어려운 위치에 설치			
상세 이미지	<p>사용하기 쉬운 형태의 샤워기 사례 사진</p>			
26. 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 비상용 벨을 설치하였습니까?	<input type="checkbox"/> 손이 닿는 위치에 비상용 벨 설치 <input type="checkbox"/> 손이 닿지 않는 위치에 비상용 벨 설치 <input type="checkbox"/> 미설치			
상세 이미지	<p>비상용 벨 설치 사례 사진</p>			
27. 콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 높이는 바닥면으로부터 0.8m이상 1.2m이하로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/> 0.8m~1.2m사이 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만			
상세 이미지	<p>객실 내 스위치, 콘센트 및 수납선반의 높이 적정함 사례 사진</p>			

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

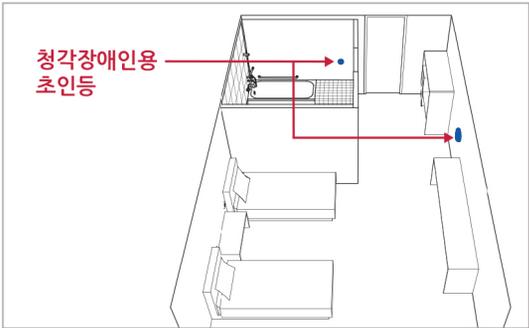
접수대/작업대


매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

• 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

질문 사항	28. 객실 또는 침실의 화장실 및 욕실에 청각장애인과 함께 청각장애인용 초인등을 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 초인종, 초인등	미흡 <input type="checkbox"/> 초인종, 초인등 중 1개 설치	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>청각장애인용 초인등</p>	 <p>비상용 초인등 초인등</p>	<p>비상용 초인등 및 청각장애인용 초인등 설치 사례 사진</p>	

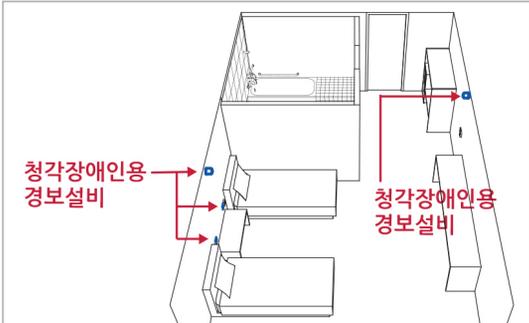질문 사항	29. 객실 또는 침실에 건축물전체의 비상경보시스템과 연결된 청각장애인용 경보설비를 설치하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 청각장애인용 경보설비	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지	 <p>청각장애인용 경보설비</p>	 <p>청각장애인용 경보설비 청각장애인 호출벨</p>	<p>건축물 전체의 비상경보시스템 연동 사례 사진</p>	

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

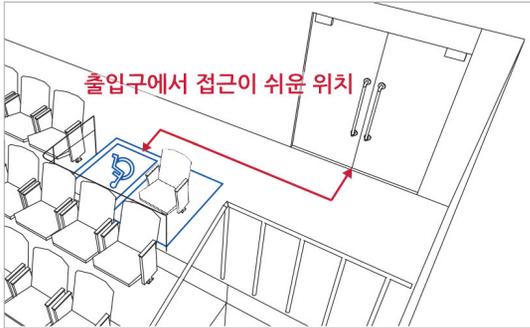
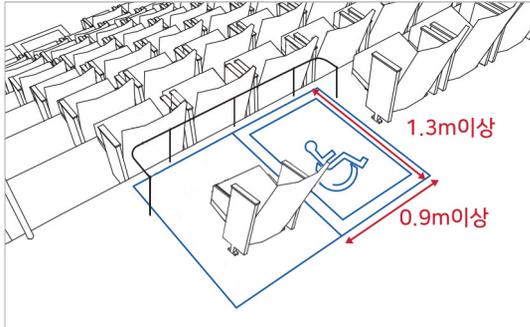
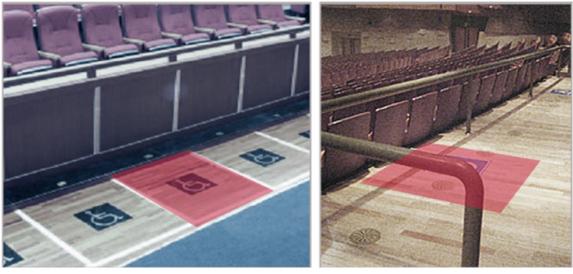
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석


<p>질문 사항</p>	<p>1. 휠체어사용자를 위한 관람석 또는 열람석을 출입구 및 피난 통로에서 접근하기 쉬운 위치에 설치하였습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 연속설치</p>		<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>출입구에서 접근이 쉬운 위치</p>	 <p>출입구 접근 용이</p> <p>출입구 접근 용이</p> <p>휠체어사용자 관람석 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>2. 휠체어사용자를 위한 관람석의 유효바닥면적을 1석당 폭 0.9m이상×길이1.3m이상 확보하였습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 폭0.9m이상× 길이1.3m이상</p>	<p><input type="checkbox"/> 기준미흡</p>	<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>1.3m이상</p> <p>0.9m이상</p>	 <p>1.3m이상</p> <p>0.9m이상</p> <p>1.3m이상</p> <p>0.9m이상</p> <p>휠체어관람석 공간확보 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>3. 휠체어사용자를 위한 관람석을 동행인이 함께 앉을 수 있도록 마련하였습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치</p>	<p>미흡</p>	<p>미설치</p>
		<p><input type="checkbox"/> 설치</p>		<p><input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>	 <p>휠체어사용자 관람석</p>	 <p>휠체어관람석에 동행인이 함께 앉을 수 있는 좌석 설치 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]


- 객실/침실
- 관람석/열람석**
- 접수대/작업대
- 매표소/판매기/음료대
- 임산부휴게시설
- 비치용품

• 장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석

질문 사항	4. 열람석상단까지의 높이는 바닥면으로부터 0.7m이상 0.9m 이하로 하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.7m~0.9m사이	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

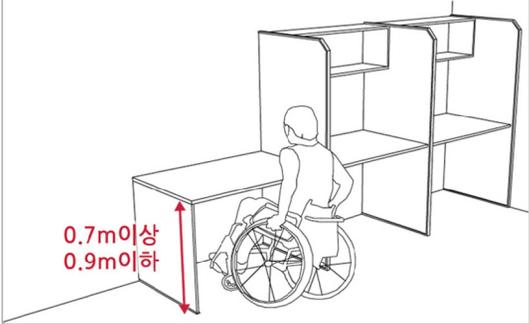상세 이미지			
	열람석 상단 높이 적정함 사례 사진		

질문 사항	5. 열람석의 하부에 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상의 공간을 확보하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 기준미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

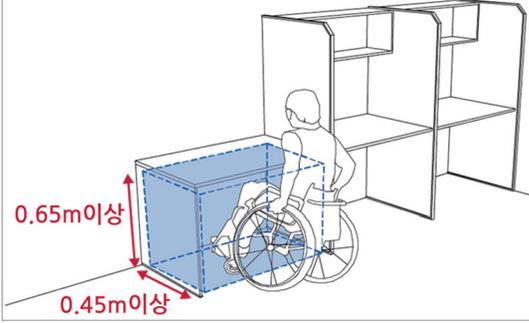상세 이미지			
	열람석 하부 공간확보 사례 사진		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

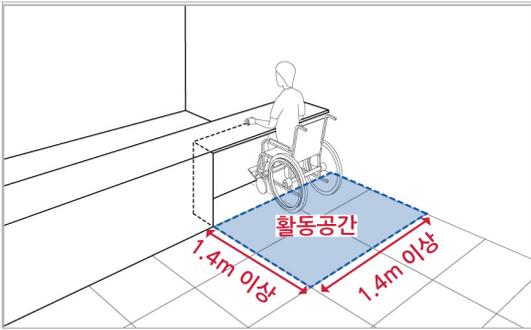
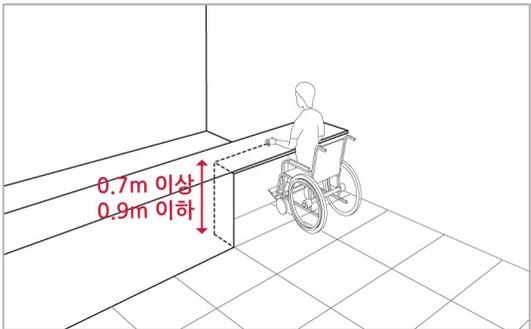
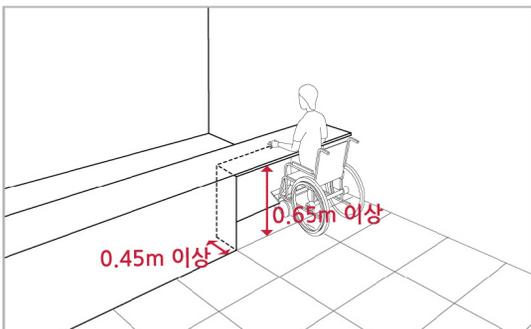
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

· 장애인등의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대

질문 사항	적용여부	적용여부		
		설치	미흡	미설치
1. 접수대 또는 작업대의 전면에 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간이 확보되어있습니까?	<input type="checkbox"/> 활동공간 확보 (1.4mX1.4m이상)			<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				접수대 전면에 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보한 사례 사진
2. 접수대 또는 작업대 상단까지의 높이가 바닥면으로부터 0.7m이상, 0.9m이하입니까?	<input type="checkbox"/> 0.7m이상 ~0.9m이하		<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				접수대 상단 높이가 0.7m이상, 0.9m이하인 사례 사진
3. 접수대 또는 작업대의 하부에 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m 이상의 공간이 확보되어있습니까?	<input type="checkbox"/> 높이 0.65m이상 <input type="checkbox"/> 깊이 0.45m이상	<input type="checkbox"/> 높이 0.65m미만 <input type="checkbox"/> 깊이 0.45m미만		<input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지				접수대 하부에 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간을 확보한 사례 사진

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

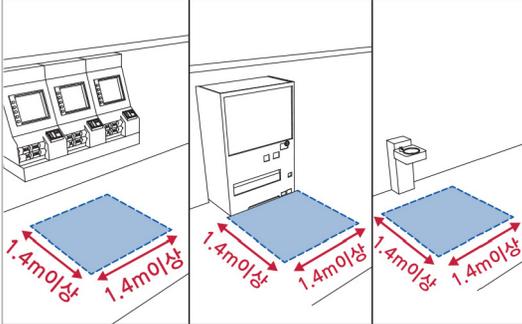
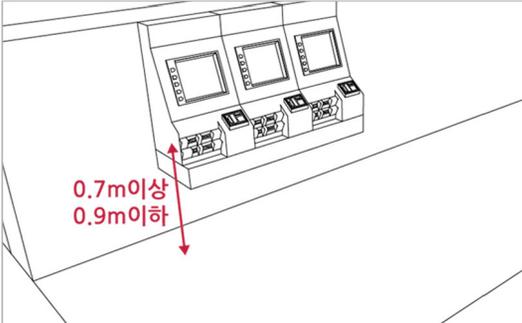
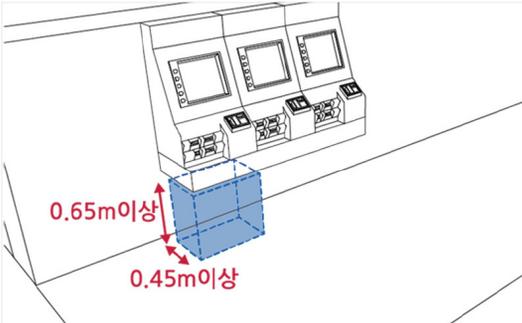
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

• 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대

질문 사항	1. 매표소·판매기 또는 음료대의 전면에 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하였습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 활동공간 확보 (1.4mX1.4m이상)	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>매표소, 판매기, 음료대 전면 휠체어 활동공간을 확보한 사례 사진</p>		
질문 사항	2. 매표소의 높이는 바닥면으로부터 0.7m이상, 0.9m이하입니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 0.7m~0.9m사이	미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>장애인 매표소 높이 적정함 사례 사진</p>		
질문 사항	3. 매표소 하부에 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 0.65m이상, 깊이 0.45m이상의 공간이 확보되어 있습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상	미흡 <input type="checkbox"/> 기준미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치
상세 이미지		 <p>장애인 매표소 하부 공간 확보 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

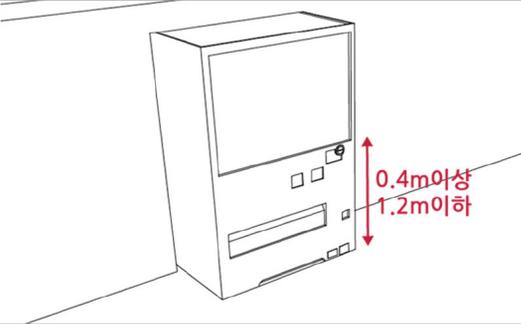
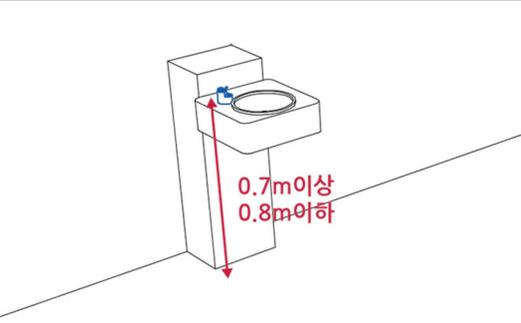
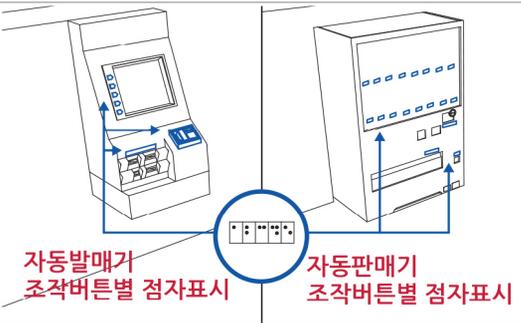
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

· 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대

<p>질문 사항</p>	<p>4. 자동판매기 또는 자동발매기의 동전투입구·조작버튼·상품 출구의 높이는 0.4m이상, 1.2m이하로 설치되었습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치 <input type="checkbox"/> 높이 0.4m ~1.2m사이</p>	<p>미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만</p>	<p>미설치 <input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		 <p>자동판매기 동전투입구, 조작버튼, 상품출구 높이 적정함 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>5. 음료대의 분출구의 높이는 0.7m이상 0.8m이하로 설치되었습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치 <input type="checkbox"/> 높이 0.7m ~0.8m사이</p>	<p>미흡 <input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만</p>	<p>미설치 <input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		 <p>음료대 분출구 높이 적정함 사례 사진</p>		
<p>질문 사항</p>	<p>6. 자동판매기 및 자동발매기의 조작버튼은 점자표시가 되었습니까?</p>	<p>적용여부</p>		
		<p>설치 <input type="checkbox"/> 점자표시</p>	<p>미흡 <input type="checkbox"/> 미설치</p>	<p>미설치 <input type="checkbox"/> 미설치</p>
<p>상세 이미지</p>		 <p>자동판매기 및 자동발매기 조작버튼 점자표시 사례 사진</p>		

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

- 객실/침실
- 관람식/열람식
- 접수대/작업대
- 매표소/판매기/음료대
- 임산부휴게시설
- 비치용품


• 장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대

질문 사항	7. 음료대의 조작기는 사용하기 쉬운 형태로 설치되었습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 조작하기 쉬운 형태 (①, ②, ③)	<input type="checkbox"/> 조작하기 쉬운 형태 (④)	<input type="checkbox"/> 미설치



음료대 조작기 사례 사진

질문 사항	8. 매표소 또는 자동발매기의 0.3m 전면에는 점형블록이나 시각 장애인이 감지할 수 있는 바닥재를 달리하여 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 규정에 맞춤	<input type="checkbox"/> 규정에 미흡	<input type="checkbox"/> 미설치

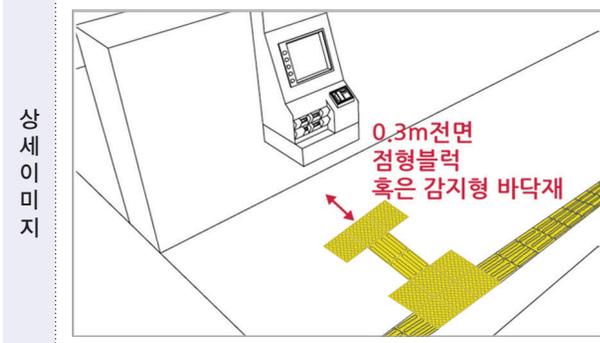

매표소, 자동발매기 전면 점형블록 설치 사례 사진

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

접수대/작업대


매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품


• 임산부 등의 이용이 가능한 휴게시설

질문 사항	1. 임산부 등을 위한 휴게시설이 휠체어 사용자 및 유모차가 접근 가능한 위치에 설치되었습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 연속설치	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

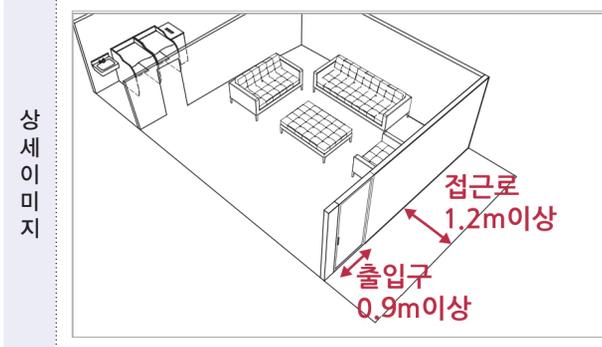


임산부 휴게시설 휠체어 및 유모차 접근 가능 공간 확보 사례 사진

질문 사항	2. 임산부 등을 위한 휴게시설에 수유실이 별도로 설치되었습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 수유실	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

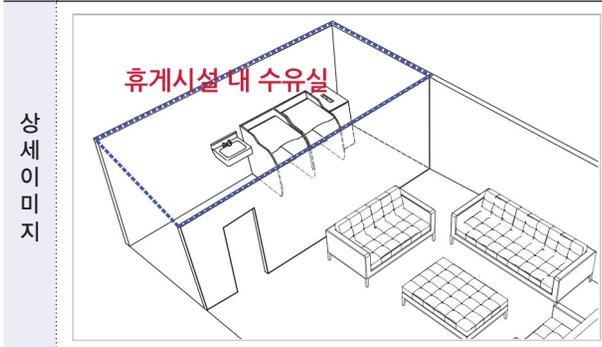

임산부 등을 위한 휴게시설 내 별도 수유실 설치 사례 사진

질문 사항	3. 수유실에 기저귀교환대, 세면대 등의 설비가 설치되었습니까?	적용여부		
		설치 <input type="checkbox"/> 기저귀교환대, 세면대	미흡	미설치 <input type="checkbox"/> 미설치

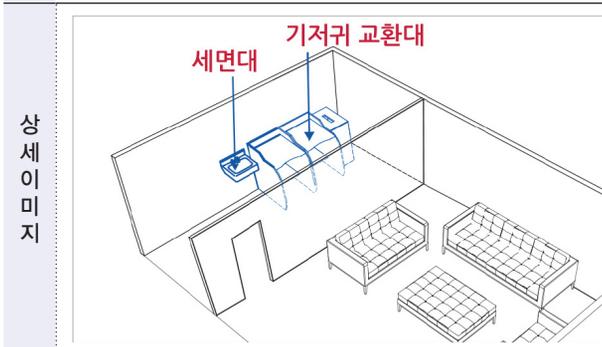

수유실에 기저귀교환대 및 세면대 설비 설치 사례 사진

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

- 객실/침실
- 관람석/열람석
- 접수대/작업대
- 매표소/판매기/음료대
- 임산부휴게시설
- 비치용품

• 임산부 등의 이용이 가능한 휴게시설

질문 사항	4. 기저귀교환대, 세면대 등은 휠체어사용자가 접근 가능하도록 가로 1.4m, 세로 1.4m의 공간을 확보하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m이상	<input type="checkbox"/> 1.4mX1.4m미만	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

기저귀교환대 및 세면대 전면 공간 확보 사례 사진

질문 사항	5. 기저귀교환대 및 세면대의 상단 높이는 바닥면으로 부터 0.85m이하, 하단 높이는 0.65m이상으로 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 상단0.85m이하 하단0.65m이상	<input type="checkbox"/> 기준 초과, 미만	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

기저귀교환대 및 세면대 높이의 적정함 사례 사진

질문 사항	6. 기저귀교환대 및 세면대의 하부에 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 설치하였습니까?	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 발판이 들어갈 수 있는 형태	<input type="checkbox"/> 발판이 들어갈 수 없는 형태	

상세 이미지

기저귀교환대 및 세면대 하부 공간 확보 사례 사진

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

객실/침실

관람석/열람석

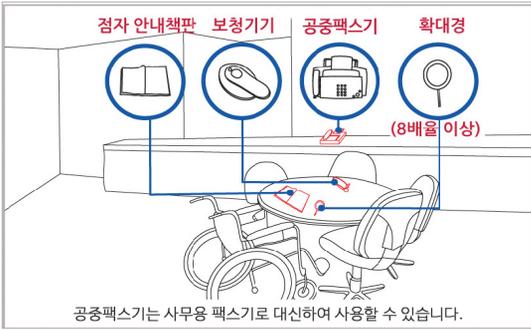
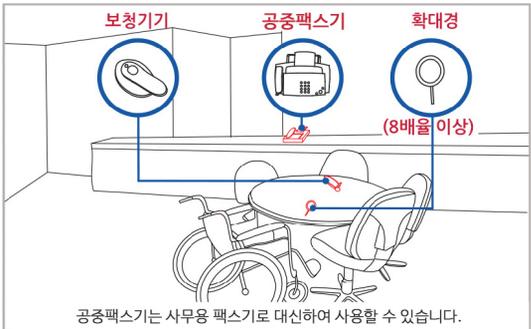
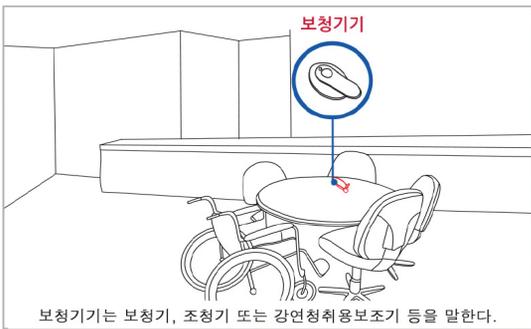
접수대/작업대

매표소/판매기/음료대

임산부휴게시설

비치용품

• 휠체어 등을 비치하여야 하는 공공건물 및 공중이용시설의 범위와 비치용품의 종류

질문 사항	적용 여부	적용 여부		
		설치	미흡	미설치
<p>1. 점자업무안내책자, 8배율 이상의 확대경, 공중팩스기 및 보청기가 출입구 부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인 등이 이용하기 편리한 곳에 비치되어있습니까? (음면 · 동사무소에 한함)</p>	<p><input type="checkbox"/> 모두 비치됨</p> <p><input type="checkbox"/> 일부 비치됨</p> <p><input type="checkbox"/> 미설치</p>			
<p>상세 이미지</p>  <p>공중팩스기는 사무용 팩스기로 대신하여 사용할 수 있습니다.</p>	<p>확대경, 점자업무안내책자를 비치한 사례 사진</p> 			
<p>2. 8배율 이상의 확대경, 공중팩스기 및 보청기기가 출입구 부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인 등이 이용하기 편리한 곳에 비치되어있습니까? (우체국, 전산전화국에 한함)</p>	<p><input type="checkbox"/> 모두 비치됨</p> <p><input type="checkbox"/> 일부 비치됨</p> <p><input type="checkbox"/> 미설치</p>			
<p>상세 이미지</p>  <p>공중팩스기는 사무용 팩스기로 대신하여 사용할 수 있습니다.</p>	<p>확대경, 팩스기를 비치한 사례 사진</p> 			
<p>3. 보청기기가 출입구 부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인 등이 이용하기 편리한 곳에 비치되어있습니까? (공공도서관, 공연장, 관람장에 한함)</p>	<p><input type="checkbox"/> 모두 비치됨</p> <p><input type="checkbox"/> 미설치</p>			
<p>상세 이미지</p>  <p>보청기기는 보청기, 조청기 또는 강연청취용보조기 등을 말한다.</p>	<p>청각장애인을 위한 청취기기를 비치한 사례 사진</p> 			

편의시설 자가진단 [그 밖의 시설]

- 객실/침실 > 관람석/열람석 > 접수대/작업대 > 매표소/판매기/음료대 > 임신부휴게시설 > **비치용품**

• 휠체어 등을 비치하여야 하는 공공건물 및 공공이용시설의 범위와 비치용품의 종류

질문 사항	4. 저시력용 독서기, 음성지원 컴퓨터 및 보청기가 출입구 부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인 등이 이용하기 편리한 곳에 비치되어있습니까? (도서관에 한함)	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 모두 비치됨	<input type="checkbox"/> 일부 비치됨	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

보청기기 저시력용 독서기 음성지원 컴퓨터

보청기기는 보청기, 조청기 또는 강연청취용보조기 등을 말한다.

음성지원 컴퓨터 저시력용 독서기

음성지원 컴퓨터, 저시력용 독서기를 비치한 사례 사진

질문 사항	5. 점자업무안내책자시·군·구청에 한함, 휠체어, 8배율 이상의 확대경, 공중모사전송기 및 보청기가 출입구 부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인등이 이용하기 편리한 곳에 비치되어 있습니까? (국가 또는 지방자치단체의 청사·공중이 직접 이용하는 시설에 한한다)로서 제1종근생활시설에 해당하지 아니하는 것	적용여부		
		설치	미흡	미설치
		<input type="checkbox"/> 모두 비치됨	<input type="checkbox"/> 일부 비치됨	<input type="checkbox"/> 미설치

상세 이미지

점자 안내책판 보청기기 공중팩스기 확대경

(8배율 이상)

휠체어보관소

공중팩스기는 사무용 팩스기로 대신하여 사용할 수 있습니다.

확대경 휠체어

확대경, 휠체어를 비치한 사례 사진

장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장을 위한

더 편한일터 편의시설 자가진단지

인 쇄 2024년 3월

발 행 2024년 3월

발 행 처 한국장애인고용공단
(13619)경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 59(구미동)

대표번호 031-728-7001~3

홈페이지 <http://www.kead.or.kr>

I S B N 979-11-6922-068-2(93330)

